


記号	内容	記号	内容
	中央監視装置		上段は点数を示す 計測 = T: 温度, H: 湿度
	リモート盤		上段は台数を示す VAV: V-UC FCU: V-UC
	動力盤		幹線 (インターホン線含む)
	火報受信機		〃 (インターホン線含まず)
	設備機器		個別線

平成26年度 静岡県立こころの医療センター  
中央監視装置更新工事設計業務委託 系統図2

- ・ リモート盤 8ヶ所に PLCユニットを設置
- ・ 光回線のネットワークを構築 (中央監視盤 ↔ リモート盤)

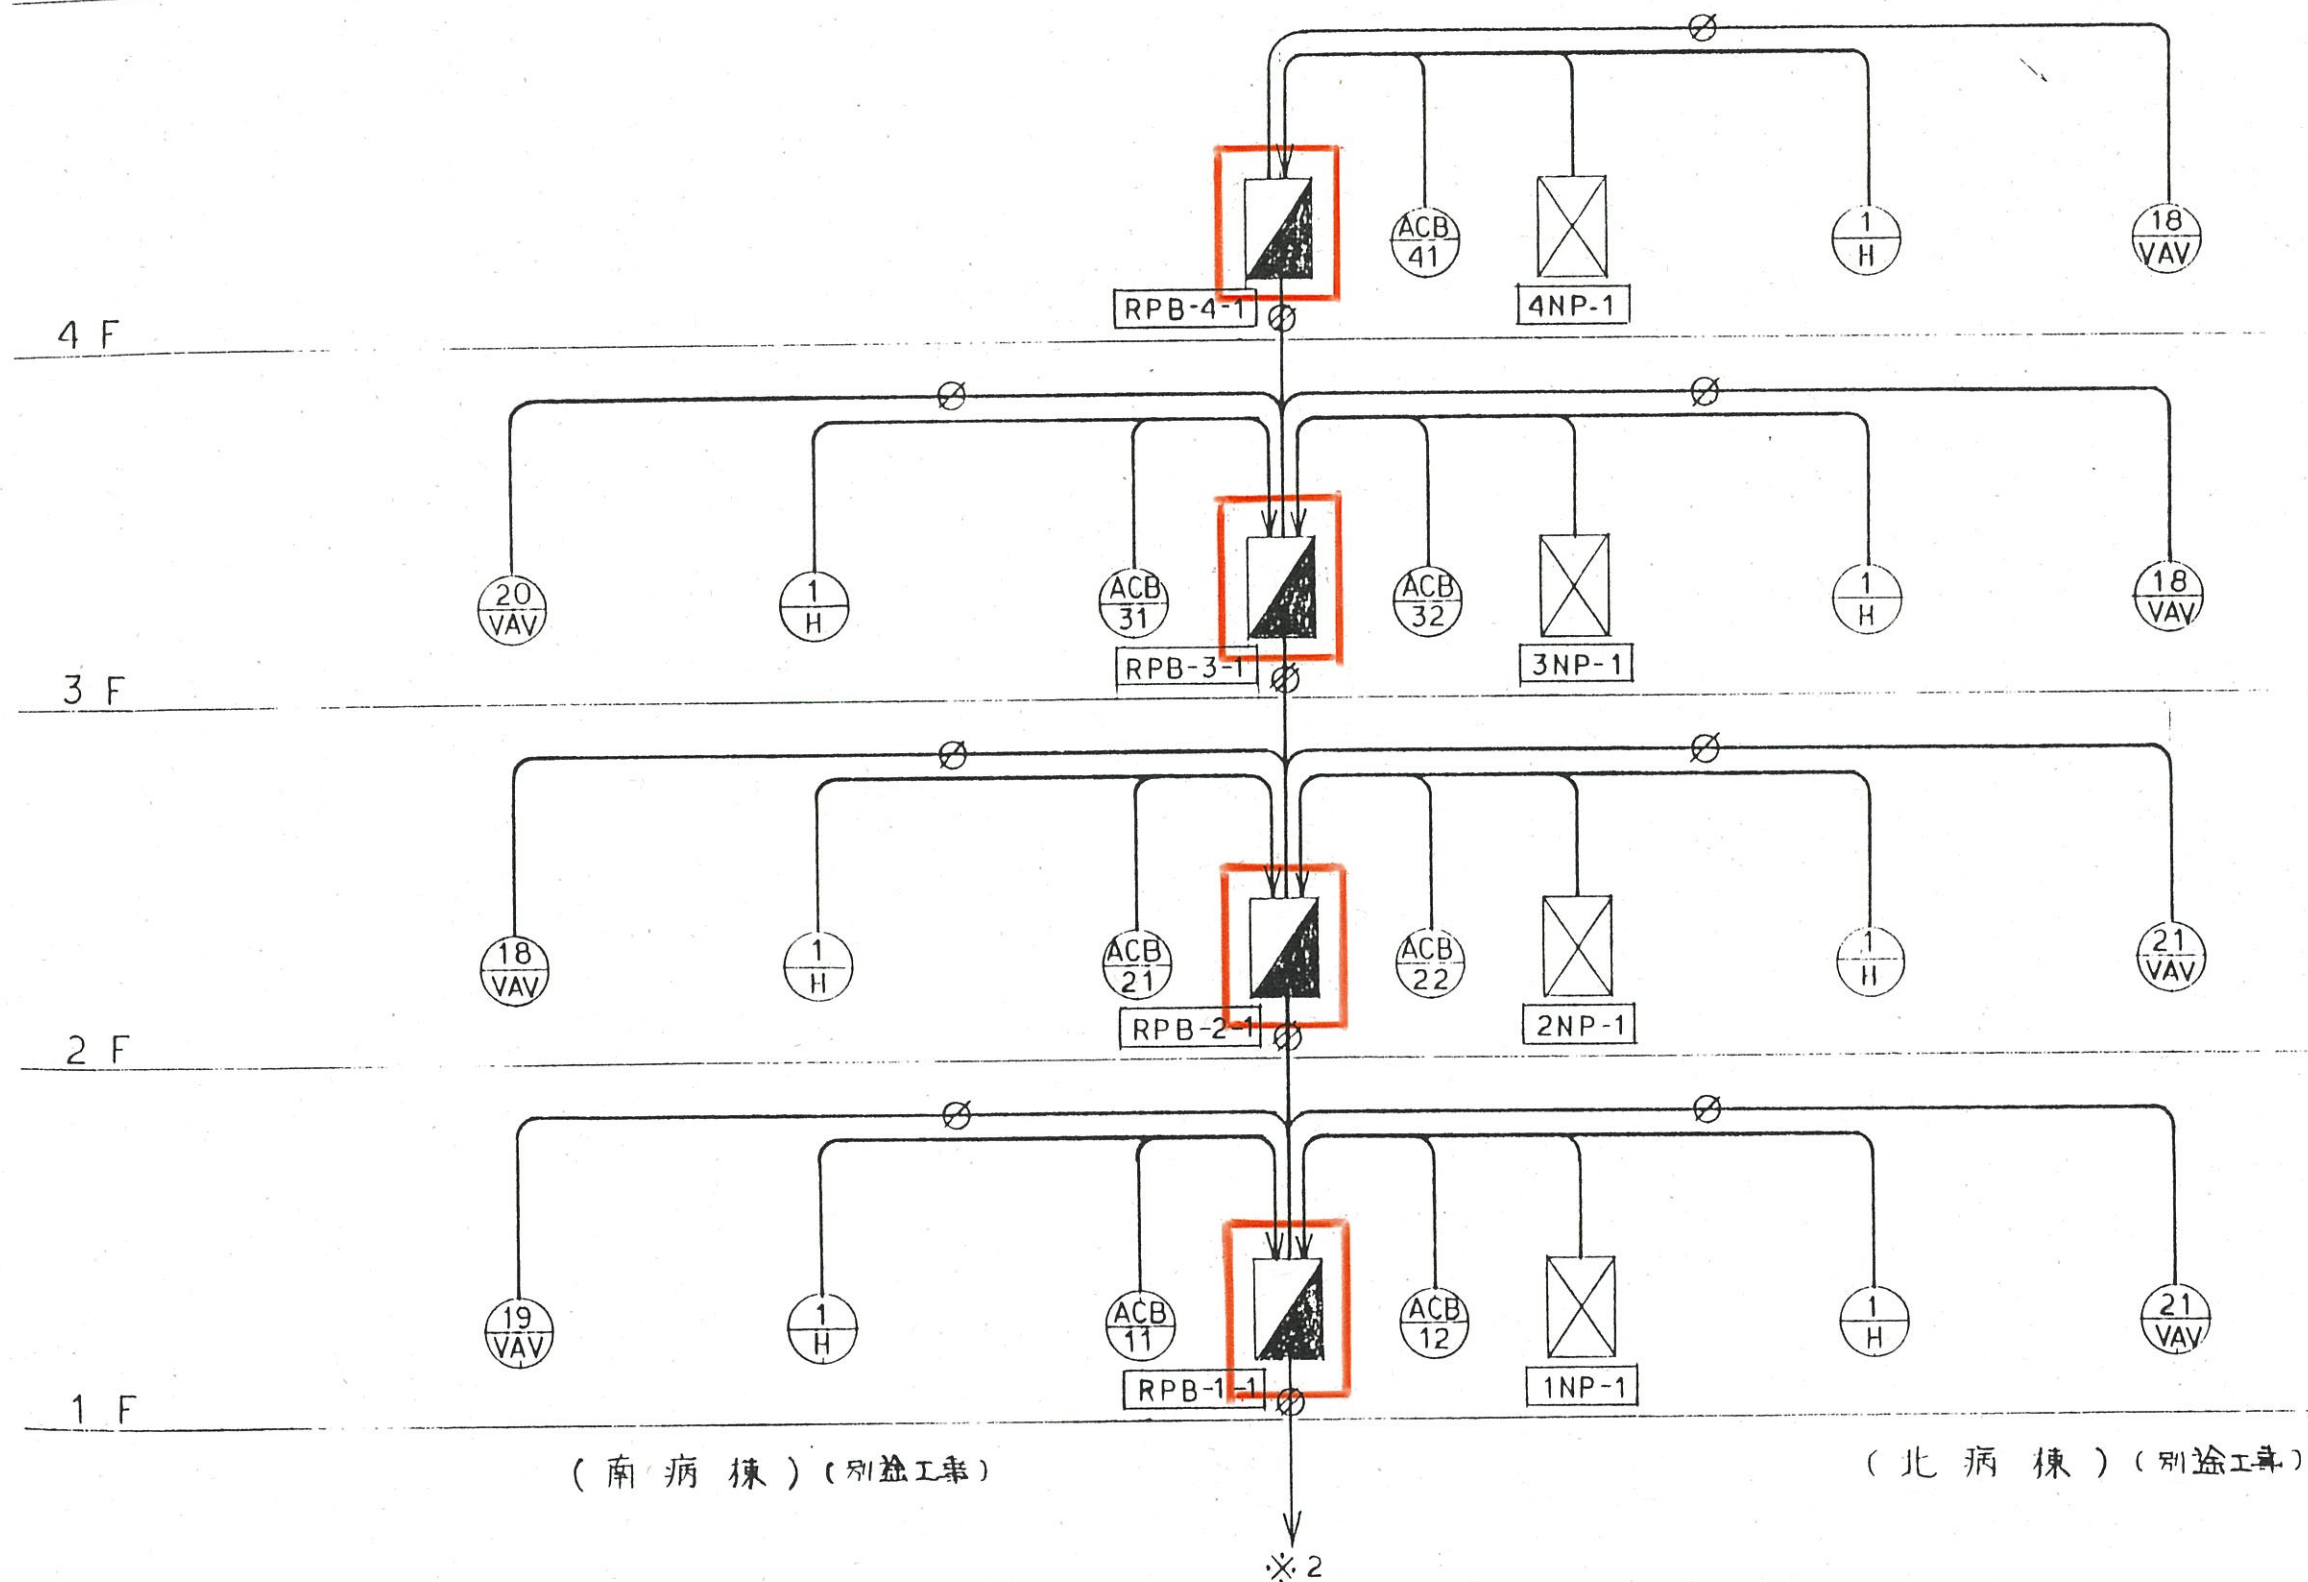

レイ)

ハ)

簡)

イ)

⑧

抵抗入力 (2)  
(RH 検出端)

H1

502V


湿度発信器



3 2  
発信器

091  
57A

号  
RH比例抵抗  
圧,電流  
0.15mA

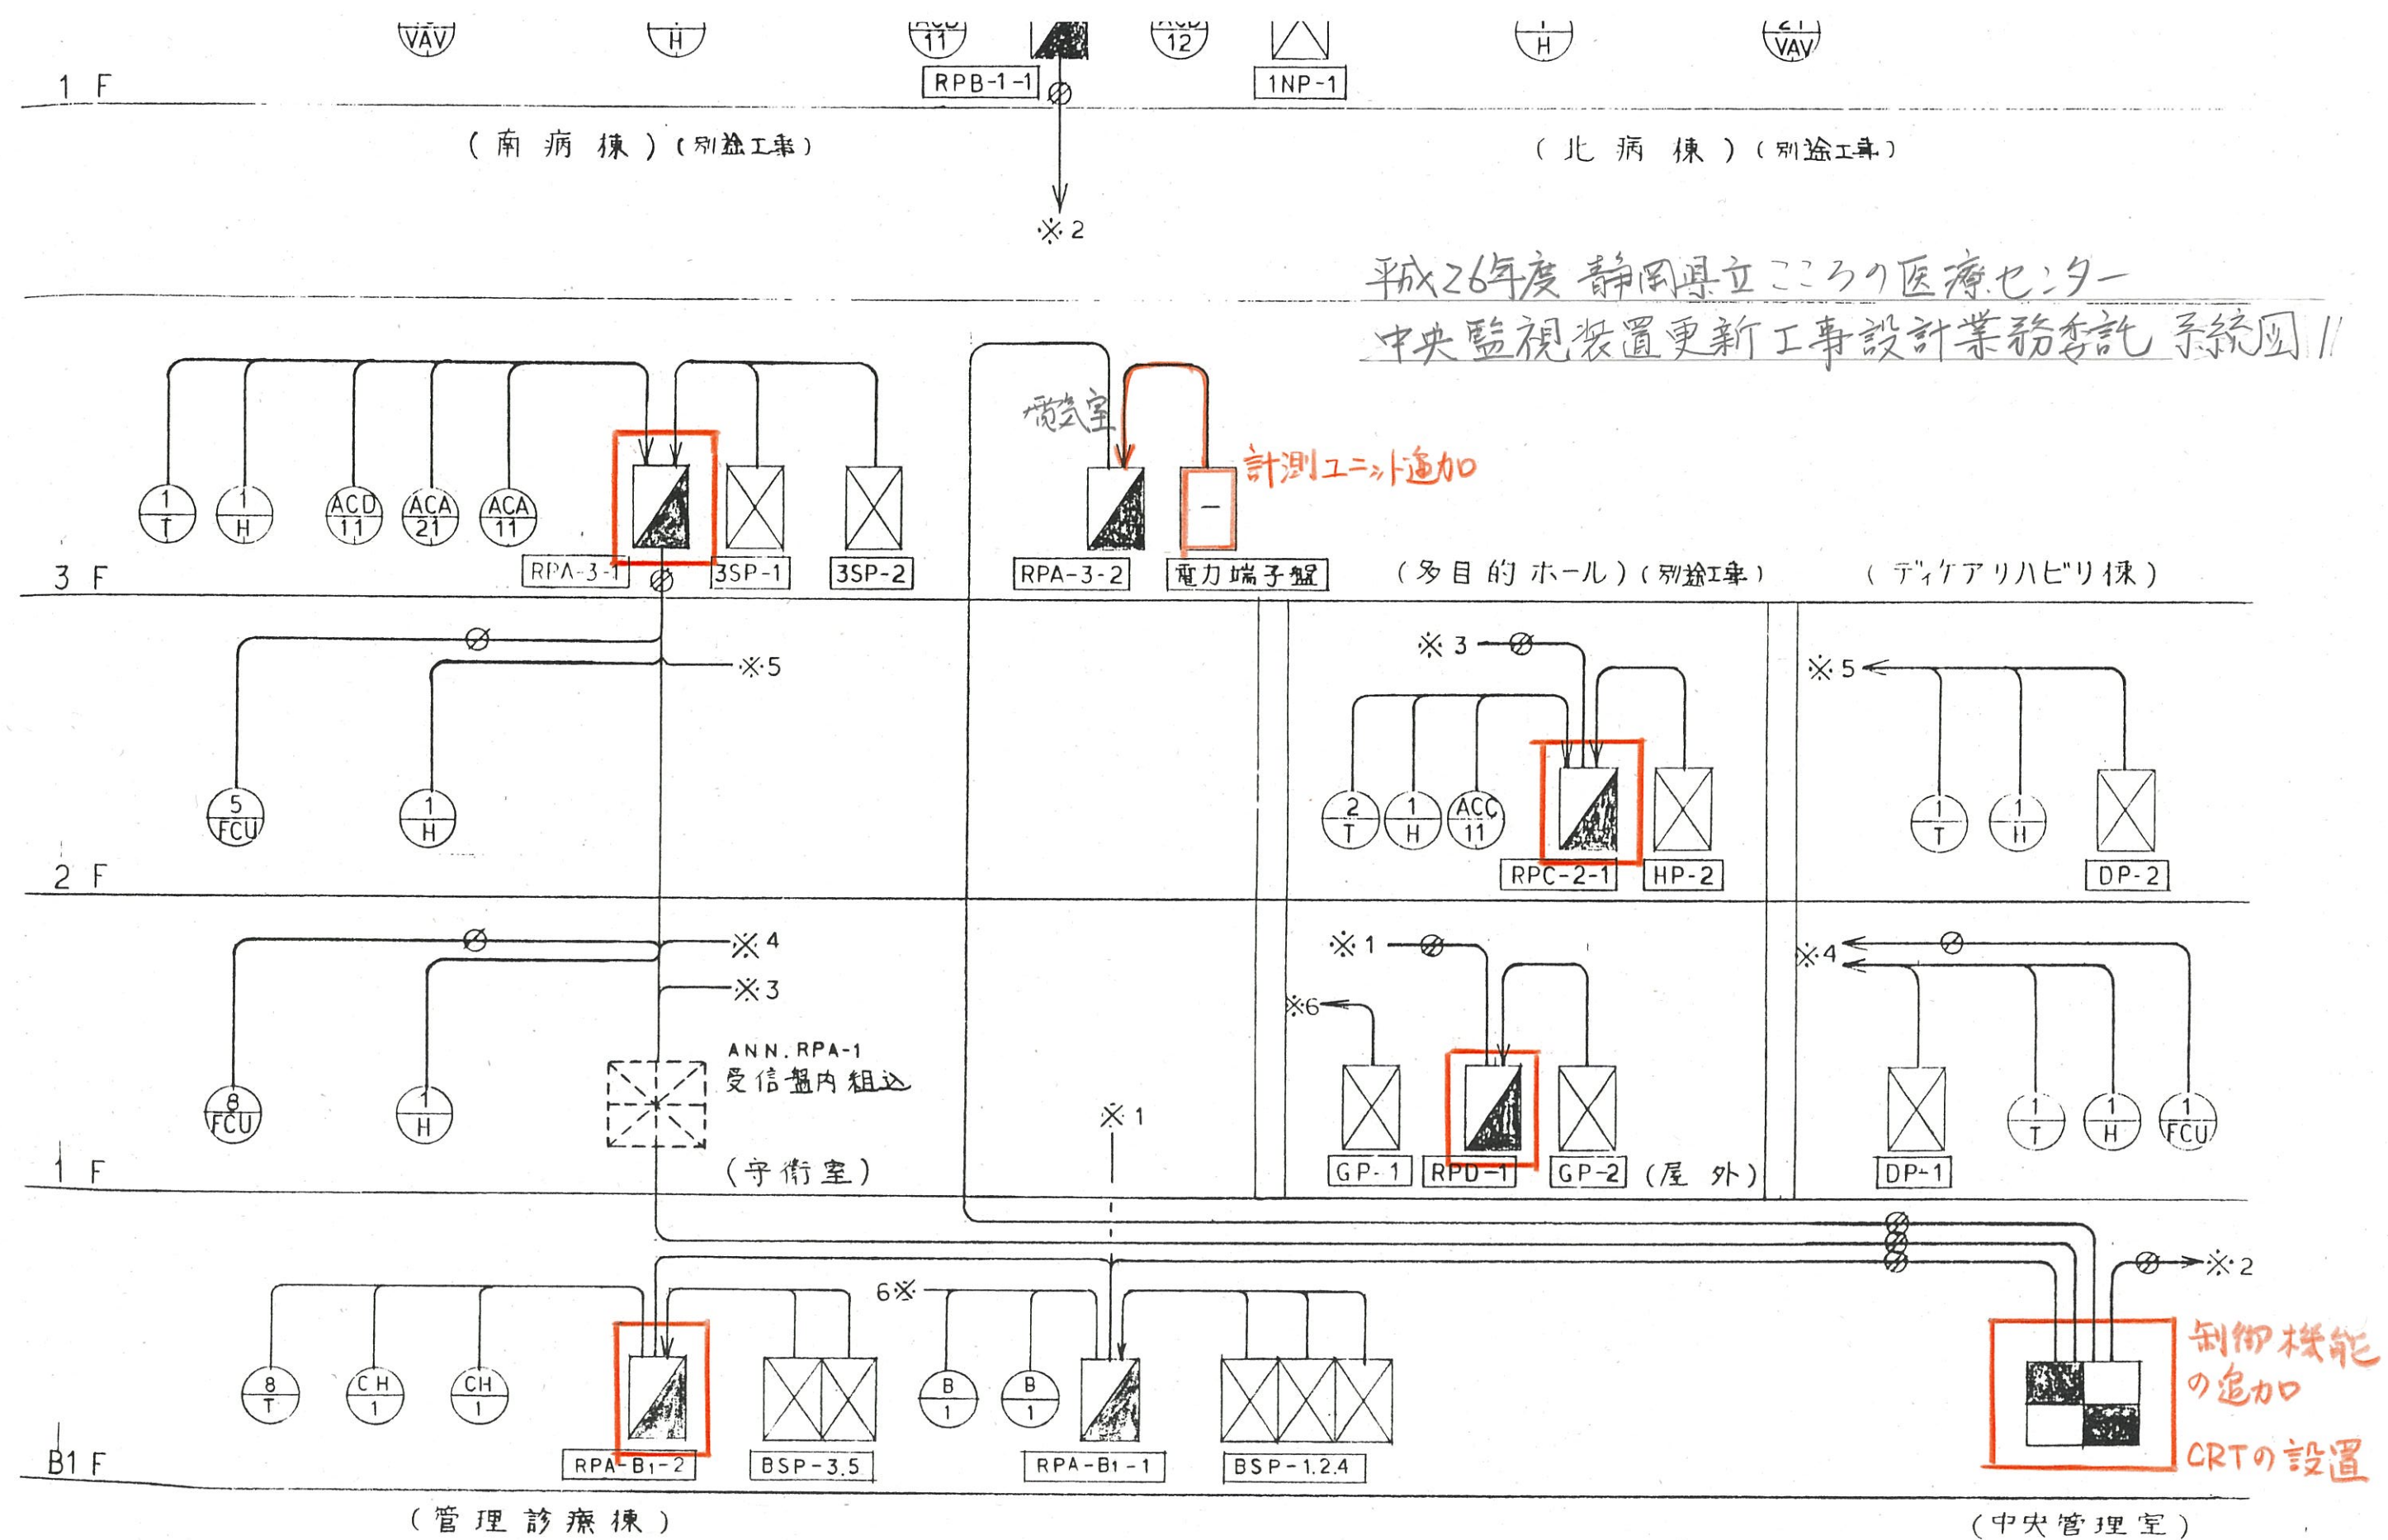

平成26年度 静岡県立こころの医療センター  
中央監視装置更新工事設計業務委託 系統図 //

殿		尺度	NO SCALE	図	No.20
工事名称		工	番	番 42 葉中	
図面名称		平成	3年	5月	15日
自動制御設備					