


案内図

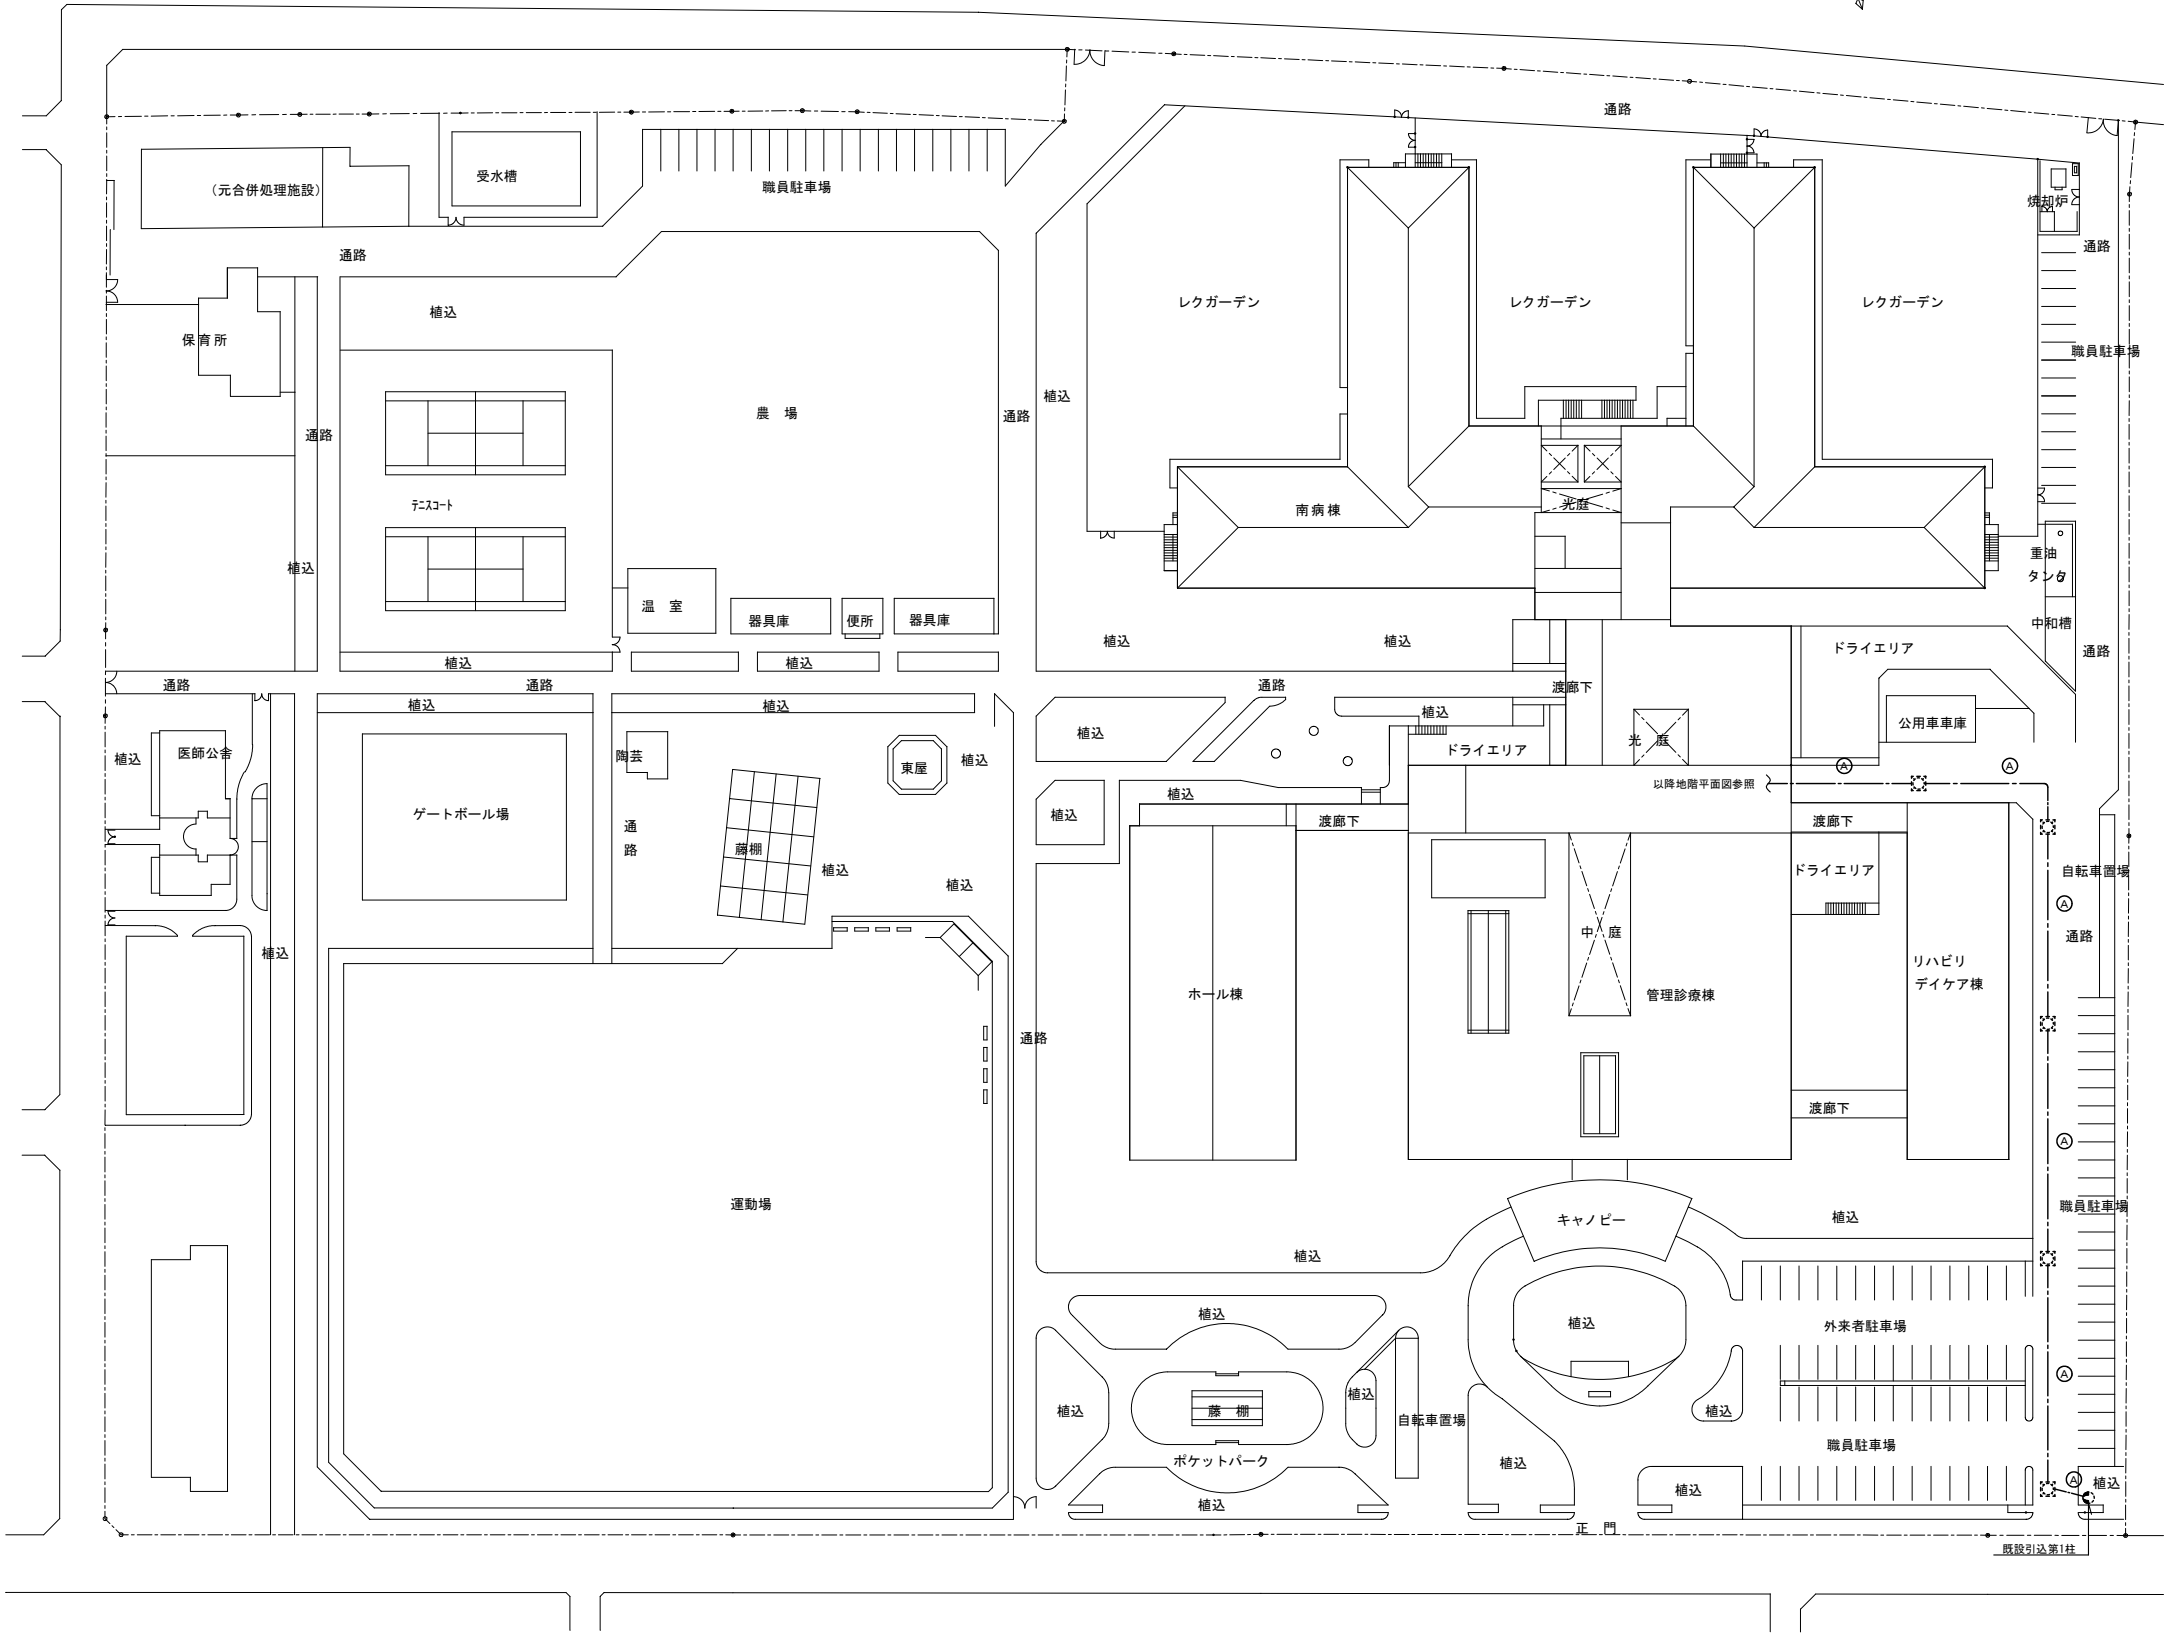

配置図 S : 1/500

注)
① 6kV-CVT100[〃] (82) ケーブルのみ撤去
6kV-FM-GT100[〃] (既設コバ82)
既設ハンドホール 900[〃]×1350