


- (注) ・機器裏面に、電気室壁面より、転倒防止対策を行う事。
・耐震クラスは、Sクラス2.0を確保する事。
・アンカ - は既設状況を確認し計算書を作成し施工する事。
・アンカ - はM16金属拡張タイプを使用する事。
・既存基礎調整共本工事とする。

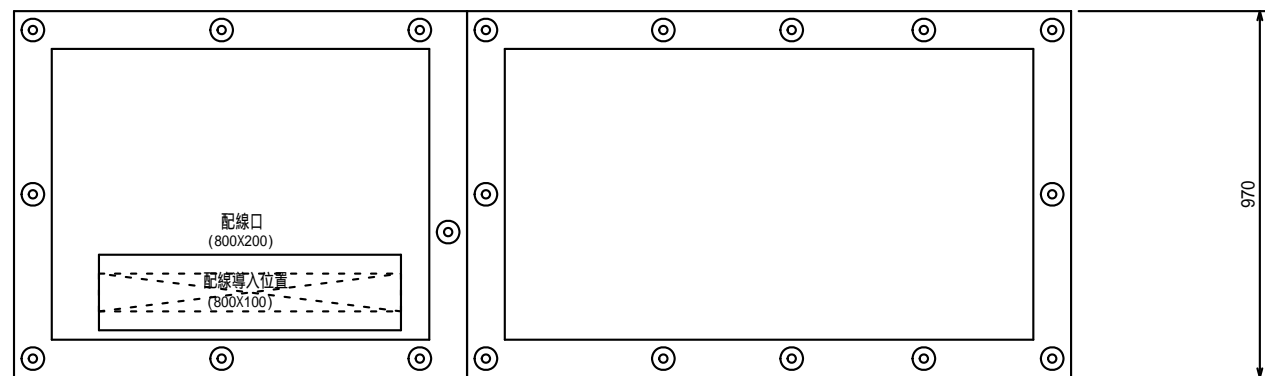

正面

機器詳細図