

平成27年度静岡県立こころの医療センター 病棟浴室シャワー水栓更新工事仕様書

1. 概要

老朽化した病棟浴室シャワー水栓を更新する。

2. 更新対象箇所

改修場所	改修対象台数
南 1	5
南 2	4
北 1	6
北1（保護室）	2
北 2	6
北 2（保護室）	2
計	25

詳細については別添の図面による。

3. 仕様詳細

(1) 機器については、下記のいずれかとする。

機器名	TOTO	LIXIL
サーモスタット付シャワーバス水栓	TMF44E	BF-2146TKSD
一時開閉ボタン付きシャワー	THC49	BF-SD6WBP-AT
調圧弁	THJ6	

(2) 配管が露出しないよう、配管モールにてカバーすること。



(3) 既設ミキシングバルブは撤去し、給水栓プラグにて処理すること。

(4) 病院業務を継続しながらの施工となるため、施工管理者と十分に協議を行い、施工にあたっては、「静岡県立こころの医療センター院内工事における安全確保マニュアル」を遵守すること。また、マニュアルで定義する立会い者は、施工業者から選任すること。

(5) 施工にあたっては、休日施工にも対応すること。

(6) その他施工にあたって必要となる部品等は、全て費用に含めること。

3. 改修イメージ

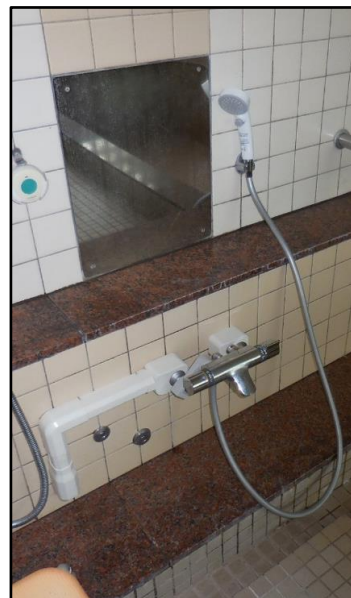

【南1病棟】
更新箇所 5箇所



現場写真




【南2病棟】
更新箇所 4箇所




現場写真



【北1病棟】
更新箇所 6箇所

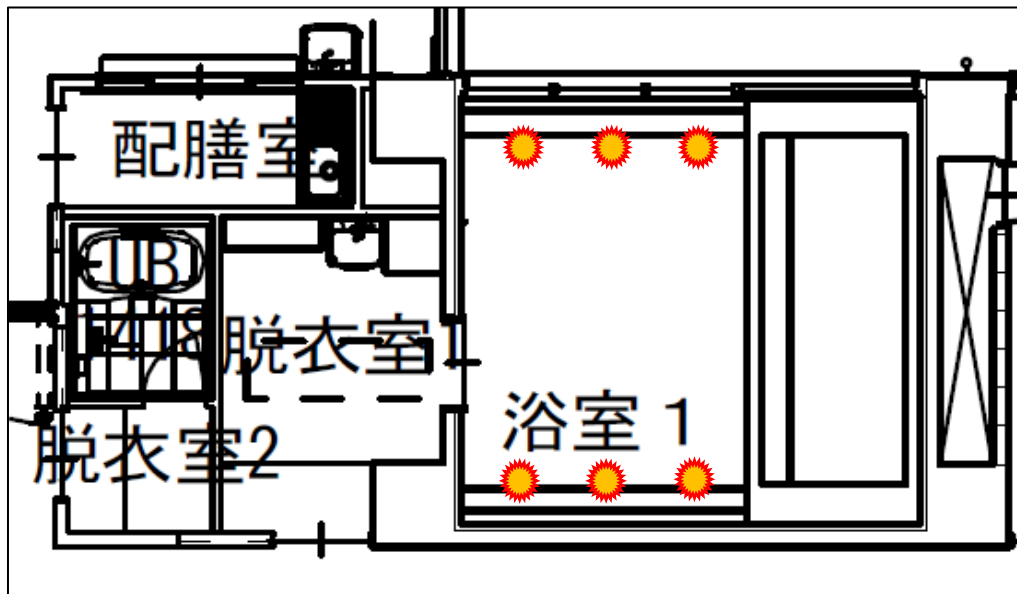

現場写真

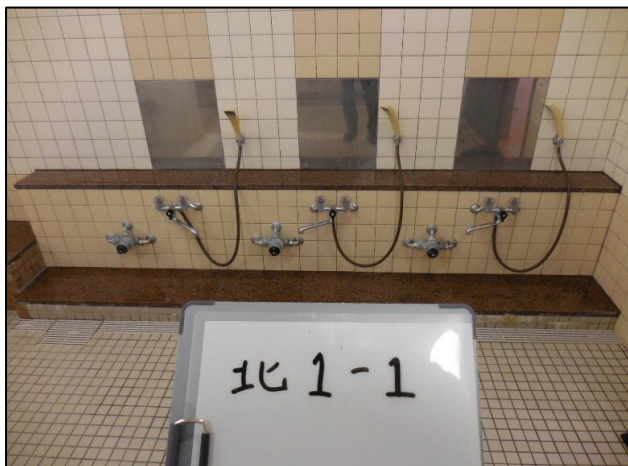

【北1病棟（保護室）】


更新箇所 2箇所




現場写真



【北2病棟】
更新箇所 6箇所

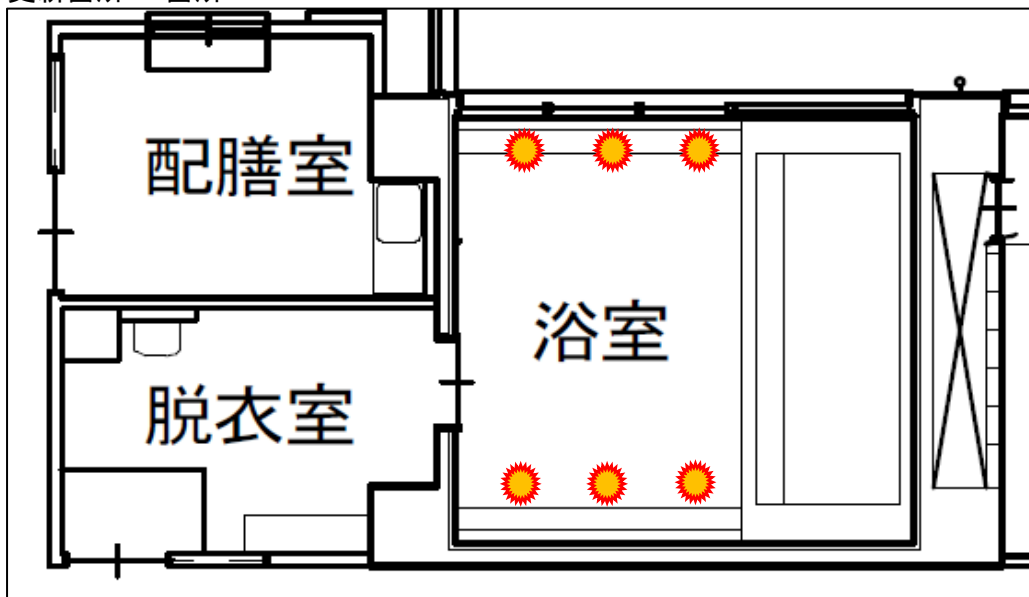

現場写真

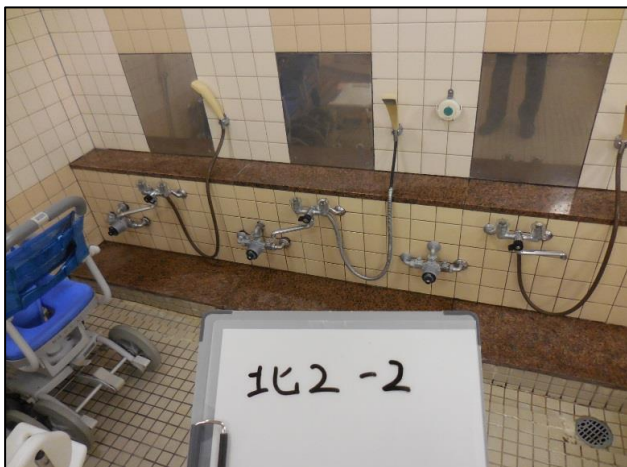

【北2病棟（保護室）】

更新箇所 2箇所



現場写真

