





トレンチ撤去に伴い、外灯用配管、配線の盛り替えを行う。  
電線管 (FEP50)  
EM-CE22-2CX2 (FEP50)  
EM-CE22-2C、14-2C (FEP50)  
電線管 (FEP30) x2  
それぞれ30m早込むこと



トレンチ内既存ケーブル撤去  
配線は系統図参照

2階天井裏レベル  
ケーブル接続箇所  
弱電用ケーブルはプルボックス600×600×500  
SUSにて接続する事。  
外壁のコア抜きを行う100φ(計2か所)

2階天井裏レベル  
弱電用ケーブルラックW=200  
溶融亜鉛メッキカバー付  
ケーブルラック架台は電気工事  
配線は系統図参照

トレンチ内 GL-1000  
ケーブル接続箇所  
弱電用ケーブルはブルボックス600×600×500  
SUSにて接続する事。  
幹線及び高圧ケーブルは直線接続材を使用する事。

GL+4650  
幹線、高圧用ケーブルラックW=500  
溶融亜鉛メッキカバー付、セパレータ付  
弱電用ケーブルラックW=500  
溶融亜鉛メッキカバー付  
ケーブルラック架台は建築工事  
配線は系統図参照

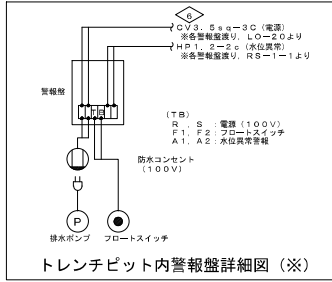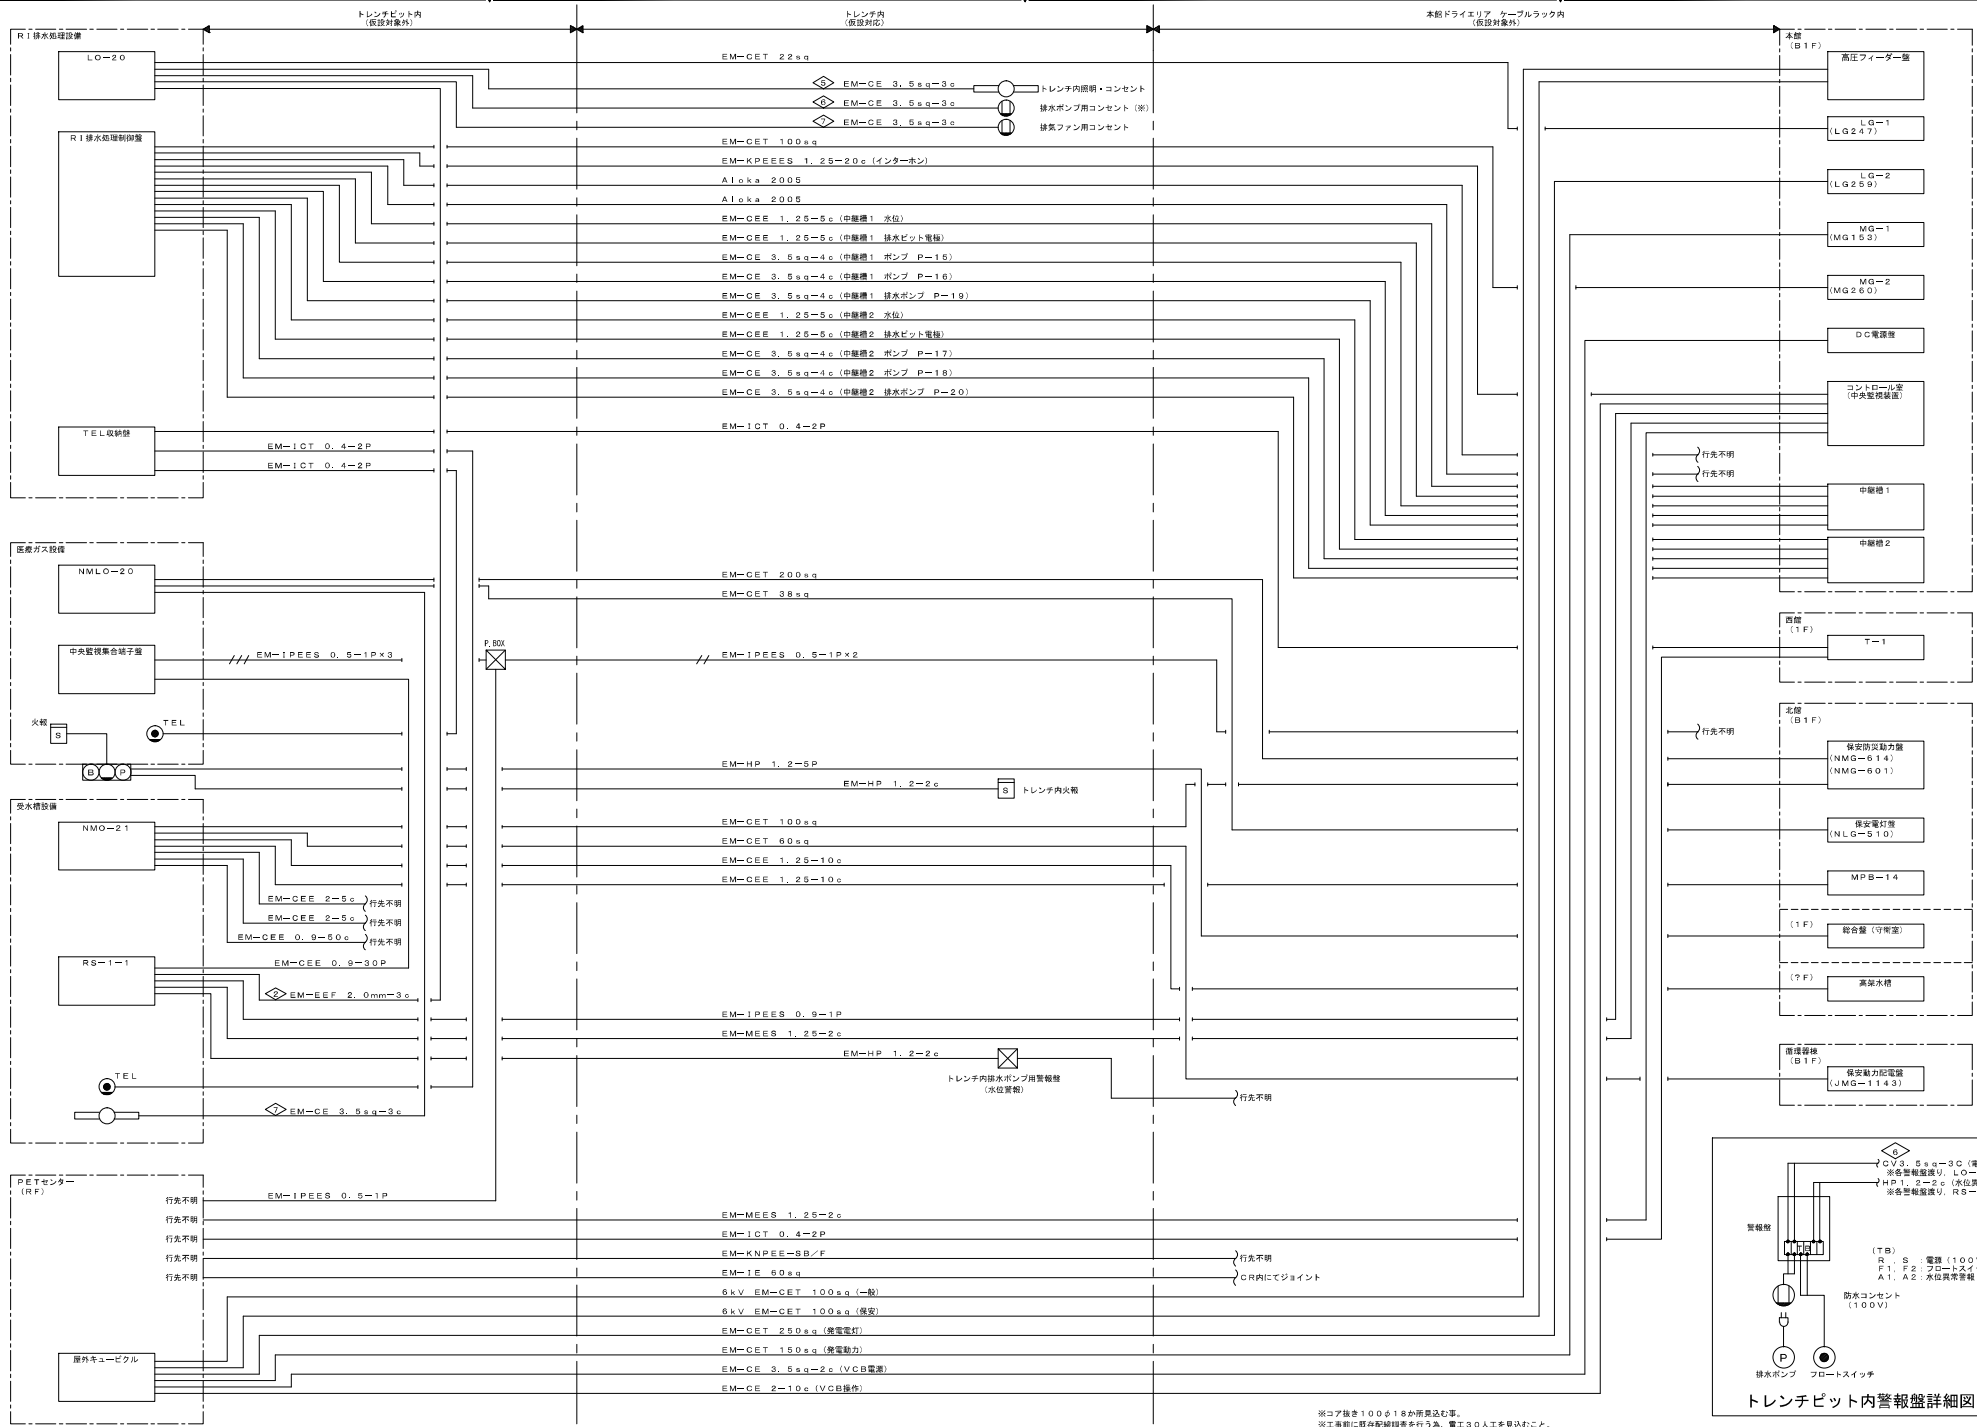

※コア抜き100φ18が明記された機器は、電工30人による工事を行う。電工30人による工事を行う。電工30人による工事を行う。

