





[illegible]



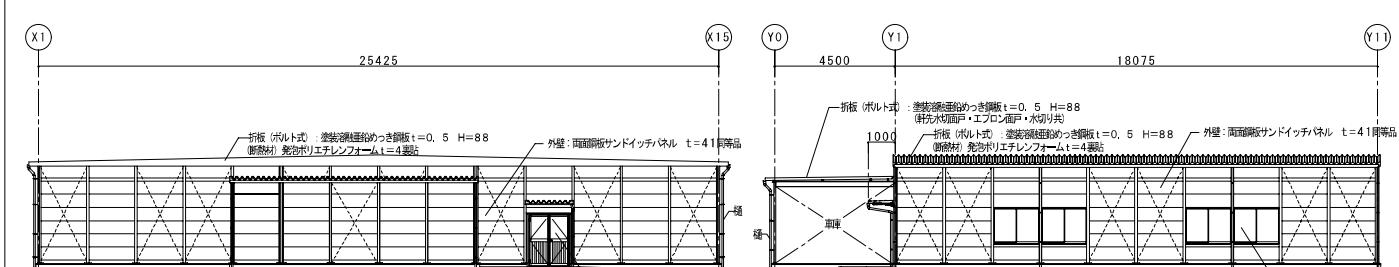


Y0通り立面図 A1:S=1/100, A3:S=1/200


X15通り立面図 A1:S=1/100, A3:S=1/200

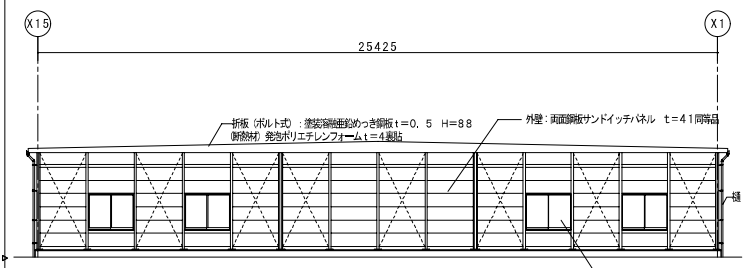


Y11通り立面図 A1:S=1/100, A3:S=1/200

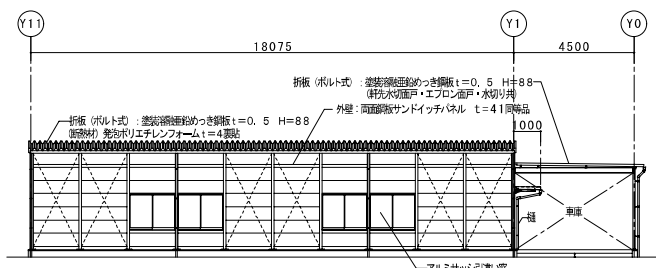


X1通り立面図 A1:S=1/100, A3:S=1/200

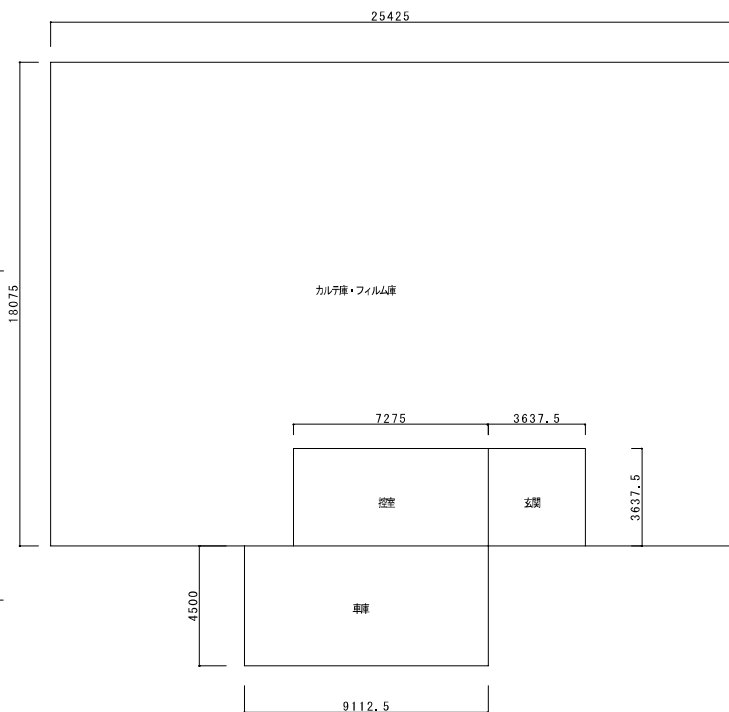


居室床面積算定図 A1:S=1/100, A3:S=1/200

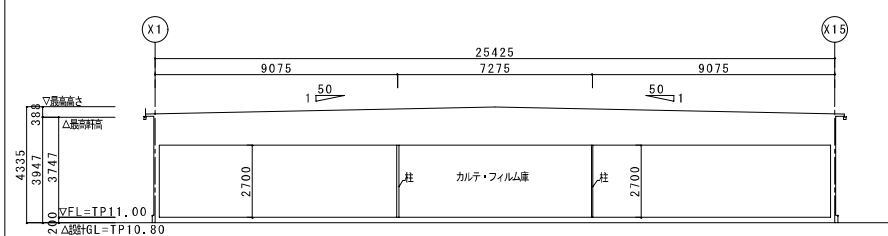

A-A 断面図 A1: S=1/100, A3: S=1/200

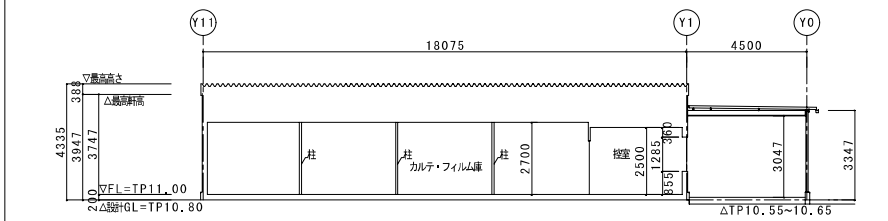

B-B 断面図 A1: S=1/100, A3: S=1/200

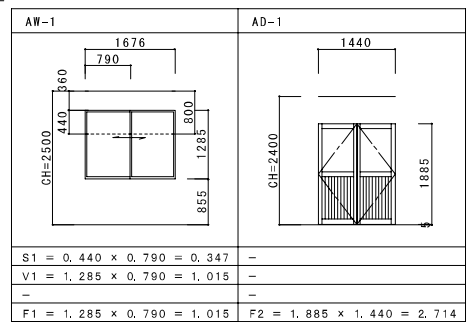

| ＜居室床面積算定表＞ |                                 |                |                       |                |
|------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 居室         | 3.6375 × 7.275                  |                |                       | 26.46㎡         |
| 消防法無関係の検討  |                                 |                |                       |                |
| 階数         | 必要面積 (㎡)                        | 判定             | 計画面積 (㎡)              |                |
| 1 階        | 18.075 × 25.425 / 30<br>= 15.31 | <              | F1×14 + F2<br>= 16.92 |                |
| 居室床面積 (A)  |                                 |                |                       |                |
| 室名         | A (㎡)                           | 必要面積 (㎡)       | 判定                    | 計画面積 (㎡)       |
| 居室         | 15.31                           | A / 50 = 0.306 | <                     | S1 × 2 = 0.694 |
| 居室床面積 (A)  |                                 |                |                       |                |
| 室名         | A (㎡)                           | 必要面積 (㎡)       | 判定                    | 計画面積 (㎡)       |
| 居室         | 15.31                           | A / 20 = 0.765 | <                     | V1 × 2 = 2.030 |
| 居室床面積 (A)  |                                 |                |                       |                |
| 室名         | A (㎡)                           | 必要面積 (㎡)       | 判定                    | 計画面積 (㎡)       |
| 居室         | 15.31                           | A / 20 = 0.765 | -                     | 非常照明設備         |

