


添付資料2

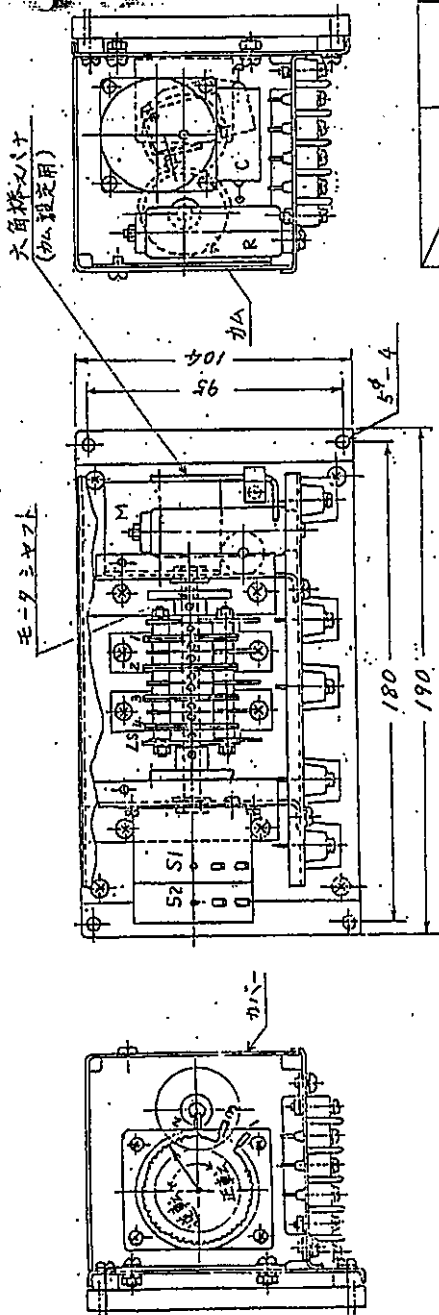

形式	制御部	シンワリテ 調整速度 50Hz(VPM)	280°(100%) 時間 (S)	50Hz	60Hz
YRNU-J02141	1個 (S1)	1	61	51	
" -J02241	1個 (S1)	2	31	25	
" -J02441	1個 (S1)	4	15	13	
" -J02142	2個 (S1, S2)	1	61	51	
" -J02242	2個 (S1, S2)	2	31	25	
" -J02442	2個 (S1, S2)	4	15	13	

電源電圧 AC 100/110V, AC 200/220V

電源周波数 50Hz, 60Hz

シンワリテモータ 日本電機製 SH-301 □ VPM

ボアシンワリテモータ 日本電機製 F 134T 2kW 2.5W

リミットスイッチ 山武製 V3L-5204-S

交流定格: AC125V 5A, AC250V 5A


直流定格: DC125V 0.5A, DC250V 0.25A

耐圧 AC 1500V 1分間

取付方法 モータとボアシンワリテに

電圧電動設定器

接続図

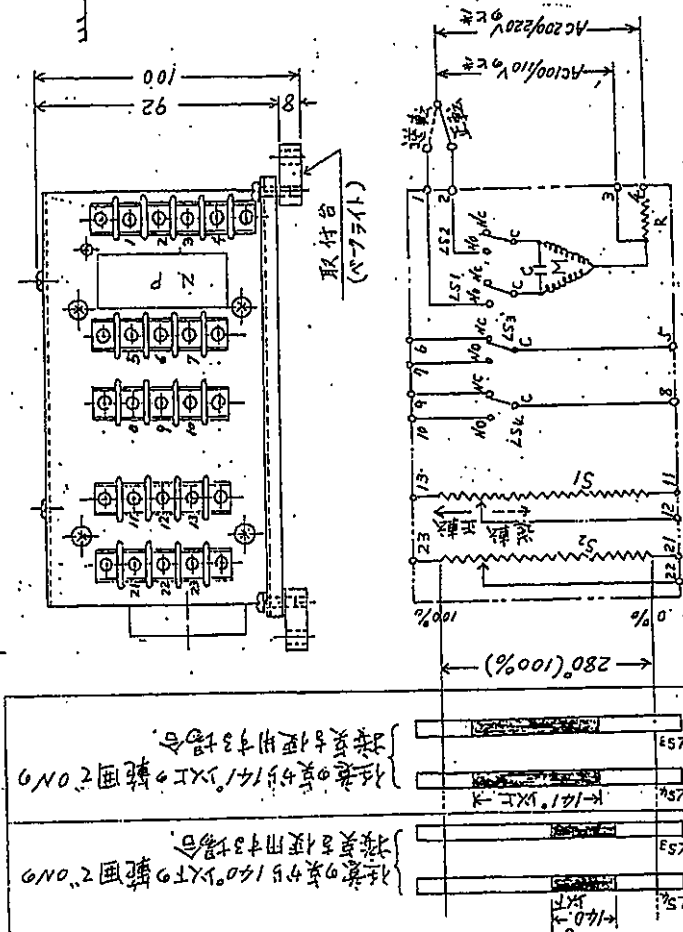

静岡県立総合病院 本館自家発電設備修繕工事

YRNU-J0204□

単体取付形

電動操作式 設定器

型式 YRNU-J0204□

機種 電動操作式

設定器

型式 YRNU-J0204□

機種 電動操作式

設定器