


添付資料2

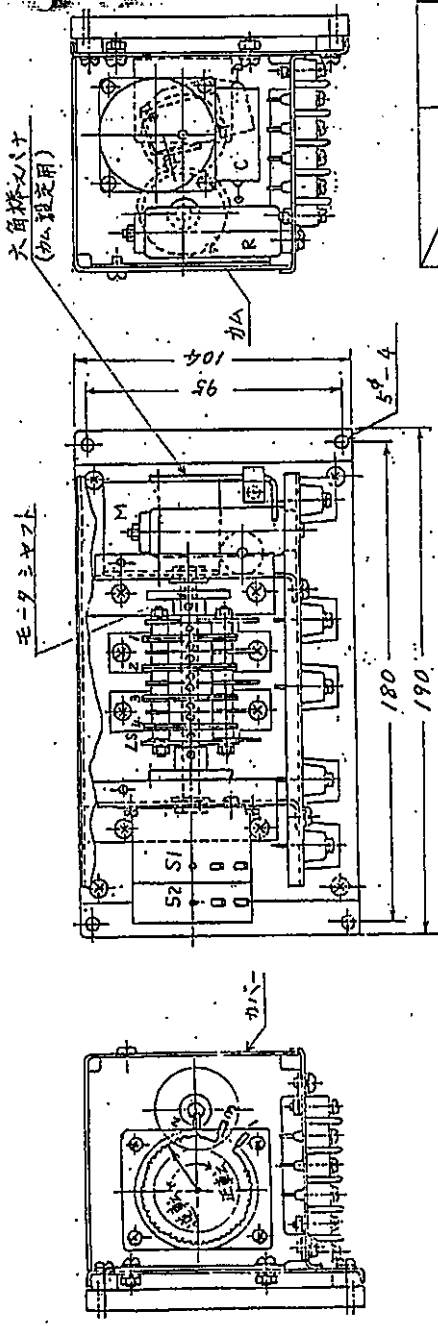

形式	指示回數	シンク+モーター 回転速度 50HZ(V.P.M)	280°(100%)回転 時間 (S)
YRNU-J0214-1	1個 (S1)	1	61
" -J0224-1	1個 (S1)	2	31
" -J0244-1	1個 (S1)	4	15
" -J0214-2	2個 (S1, S2)	1	61
" -J0224-2	2個 (S1, S2)	2	31
" -J0244-2	2個 (S1, S2)	4	15

電源電圧 AC 100/110V, AC 200/220V

電源周波数 50HZ, 60HZ

シンク+モーター 日本電機工業 SH-301 □ V.P.M

ボルト+ナット 日本電機工業 F 134T 2kn 2.5W




リミットスイッチ 山武製 V3L-5204-S

交流定格 AC125V 5A, AC250V 5A

直流定格 DC125V 0.5A, DC250V 0.25A

耐圧 AC 1500V 1分値

取付方法 モータマウント水平に打

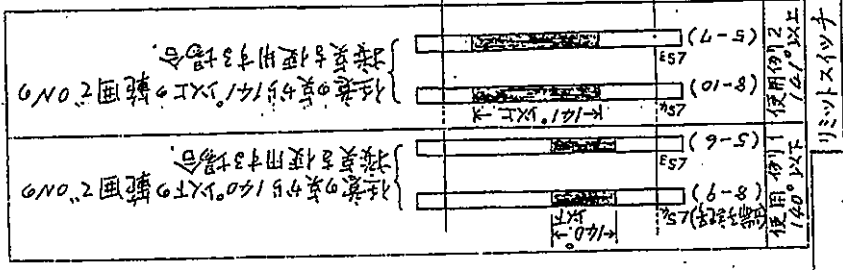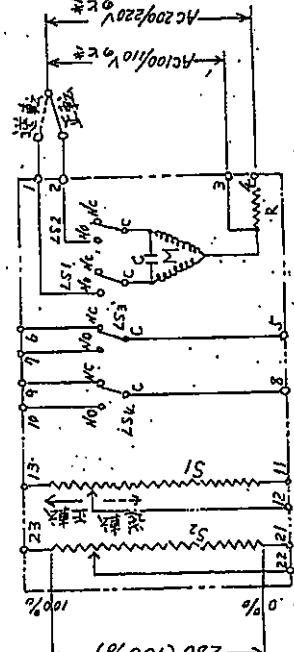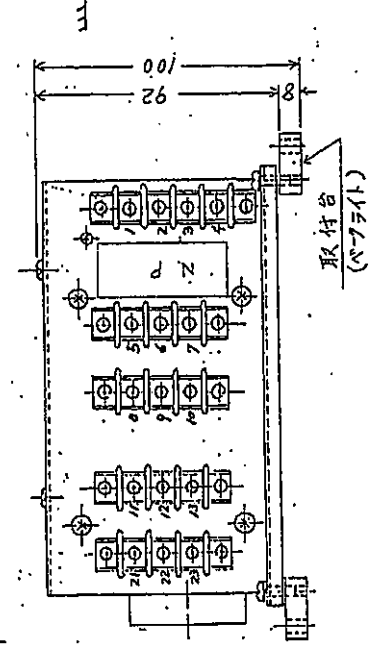

電圧電動設定器

接続図

静岡県立総合病院 本館自家発電設備修繕工事

図名	図番	図尺	図寸
仕様			
設計			
検査			
承認			
図式	YRNU-J02□□4□	単体取付形	電動操作式 設定器
図式			
検査			
承認			