


内 部 仕 上 表 (改 修 前)													内 部 仕 上 表 (改 修 後)															
階数	室名	床		床高 (FLより)	幅 木		壁		天 井				備 考	階数	室名	床		床高 (FLより)	幅 木		壁		天 井				備 考	
		下地	仕 上 材		仕 上 材	H	下地	仕 上 材	下地	仕 上 材	天井高	廻縁				下地	仕 上 材		仕 上 材	H	下地	仕 上 材	下地	仕 上 材	天井高	廻縁		
	多目的便所	M	ビニル床シート貼 t=2.5	±0	ステンレス	100	S	不燃セラミックスカーボート t=3.2	S	石綿珪酸加珪ム板 t=6 VP	2,400	7mm製	吊戸棚撤去		多目的便所	—	—	—	—	—	—	既存の上 EP塗替	—	既存の上 EP塗替	—	—		
	男子便所	M	樹脂塗床	±0	ステンレス 一部撤去	100	S 一部撤去	不燃セラミックスカーボート t=3.2 一部撤去	S 一部撤去	石綿珪酸加珪ム板 t=6 VP 一部撤去	2,400	7mm製 一部撤去			男子便所	—	—	—	一部:ステンレス	100	一部:S	既存の上 EP塗替 一部:化粧FK t=6 (7mmジョイナー)	一部:S	既存の上 EP塗替 一部:FK t=6 目透張 EP	2,400	一部: 7mm製		
	女子便所	M	樹脂塗床	±0	ステンレス	100	S	不燃セラミックスカーボート t=3.2	S	石綿珪酸加珪ム板 t=6 VP 一部撤去	2,400	7mm製 一部撤去			女子便所	—	—	—	一部:ステンレス	100	一部:S	既存の上 EP塗替 一部:化粧FK t=6 (7mmジョイナー)	一部:S	既存の上 EP塗替 一部:FK t=6 目透張 EP	2,400	一部: 7mm製		
	前室	M	ビニル床シート貼 t=2.5	±0	ステンレス 一部撤去	100	S 一部撤去	不燃セラミックスカーボート t=3.2 一部撤去	S	石綿珪酸加珪ム板 t=6 VP 一部撤去	2,400	7mm製 一部撤去			前室	—	—	—	一部:ステンレス	100	一部:S	既存の上 EP塗替 一部:化粧FK t=6 (7mmジョイナー)	—	既存の上 EP塗替 一部:FK t=6 目透張 EP	2,400	一部: 7mm製		
	廊下	M	ビニル床シート貼 t=2.5	±0	ビニル巾木 一部撤去	100	S 一部撤去	ボート下地 AEP 一部撤去 腰壁・保護シート貼 (FL+1000) 一部撤去	S	化粧石膏ボード t=9.5 一部取外し	2,400	7mm製 一部撤去		木製ガードH=200 鉄積層 CL 木製手摺35φ 鉄積層 CL 一部撤去		廊下	—	—	—	一部:ステンレス	100	一部:S	既存の上 EP塗替 一部:化粧FK t=6 (7mmジョイナー)	一部:S	既存の上 EP塗替 一部:FK t=6 目透張 EP	2,400	一部: 7mm製	
																廊下	—	—	—	一部:ビニル巾木	100	一部:S	一部:GB-R下地 EP 一部腰壁・保護シート貼 (FL+1000)	—	化粧石膏ボード t=9.5 一部再取付	2,400	一部: 7mm製	木製ガードH=200 鉄積層 CL 木製手摺35φ 鉄積層 CL 一部新設

間仕切壁リスト					間仕切壁リスト				
W-4	防火構造	W-6	W-8	W-21	W-22	防火構造	備 考		
<div><div><div>仕上</div><div>1. GB-R t=9 + クロス貼又は塗装</div><div>2. 化粧石綿珪酸加珪ム板</div><div>3. 石綿珪酸加珪ム板 + 塗装</div></div><div><div>912100129</div><div>(既存) 両面 GB-R t=12+9</div><div>(新規) 両面 GB-R t=12.5+9.5</div></div></div>		<div><div><div>仕上</div><div>1. GB-R t=9 + 塗装</div><div>2. 化粧石綿珪酸加珪ム板</div><div>3. 石綿珪酸加珪ム板 + 塗装</div></div><div><div>1210012</div><div>(既存) 両面 GB-R t=12</div><div>(新規) 両面 GB-R t=12.5</div></div></div>	<div><div><div>仕上</div><div>1. GB-R t=9 + クロス貼又は塗装</div><div>2. 化粧石綿珪酸加珪ム板</div><div>3. 石綿珪酸加珪ム板 + 塗装</div></div><div><div>10012</div><div>(既存) 片面 GB-R t=12</div></div></div>	<div><div><div>仕上</div><div>1. 化粧FK t=6</div></div><div><div>9.51265129.5</div><div>(新規) 両面 GB-R t=12.5+9.5</div></div></div>	<div><div><div>仕上</div><div>1. 化粧FK t=6(汚物室側)</div><div>2. 塗装(廊下側)</div></div><div><div>9.512100129.5</div><div>(新規) 両面 GB-R t=12.5+9.5</div></div></div>		<div>・建材は、全てF☆☆☆☆以上を使用とする。</div> <div>・下地区分 C: 鉄筋コンクリート下地 M: 軽量鉄骨下地 S: 軽量鉄骨下地 W: 木下地</div> <div>・ステンレス巾木 t=2.0 HLとする。</div> <div>・化粧FKの7mmジョイナーは、出隅、入隅、仕上材周囲とし、ジョイント部はMS-2ジョーリング 5×5とする。</div> <div>・腰壁・保護シート 東リ制防汚消臭腰壁シート同等品</div> <div>・既存石綿珪酸加珪ム板は7mmベスト成形板として取扱うこと。</div> <div>・防火材料認定番号 GB-R : せつこうボード (9.5mm:QM-9823、12.5mm:NM-8612) FK : けい酸加珪ム板 (NM-8576) 化粧FK : 化粧けい酸加珪ム板 (NM-8579)</div> <div>・塗料 EP-G: つや有り合成樹脂エポキシペイント塗 EP : 合成樹脂エポキシペイント塗</div> <div>・塗料(既設) AEP : アクリル系エポキシペイント塗 VP : 塩化ビニル系珪酸塗</div> <div>・シーリング材 SR-2: シリコン系 PU-2: ポリウレタン系 MS-2: 変成シリコン系 PS-2: ポリサルファイト系</div>		

改 修 前改 修 後

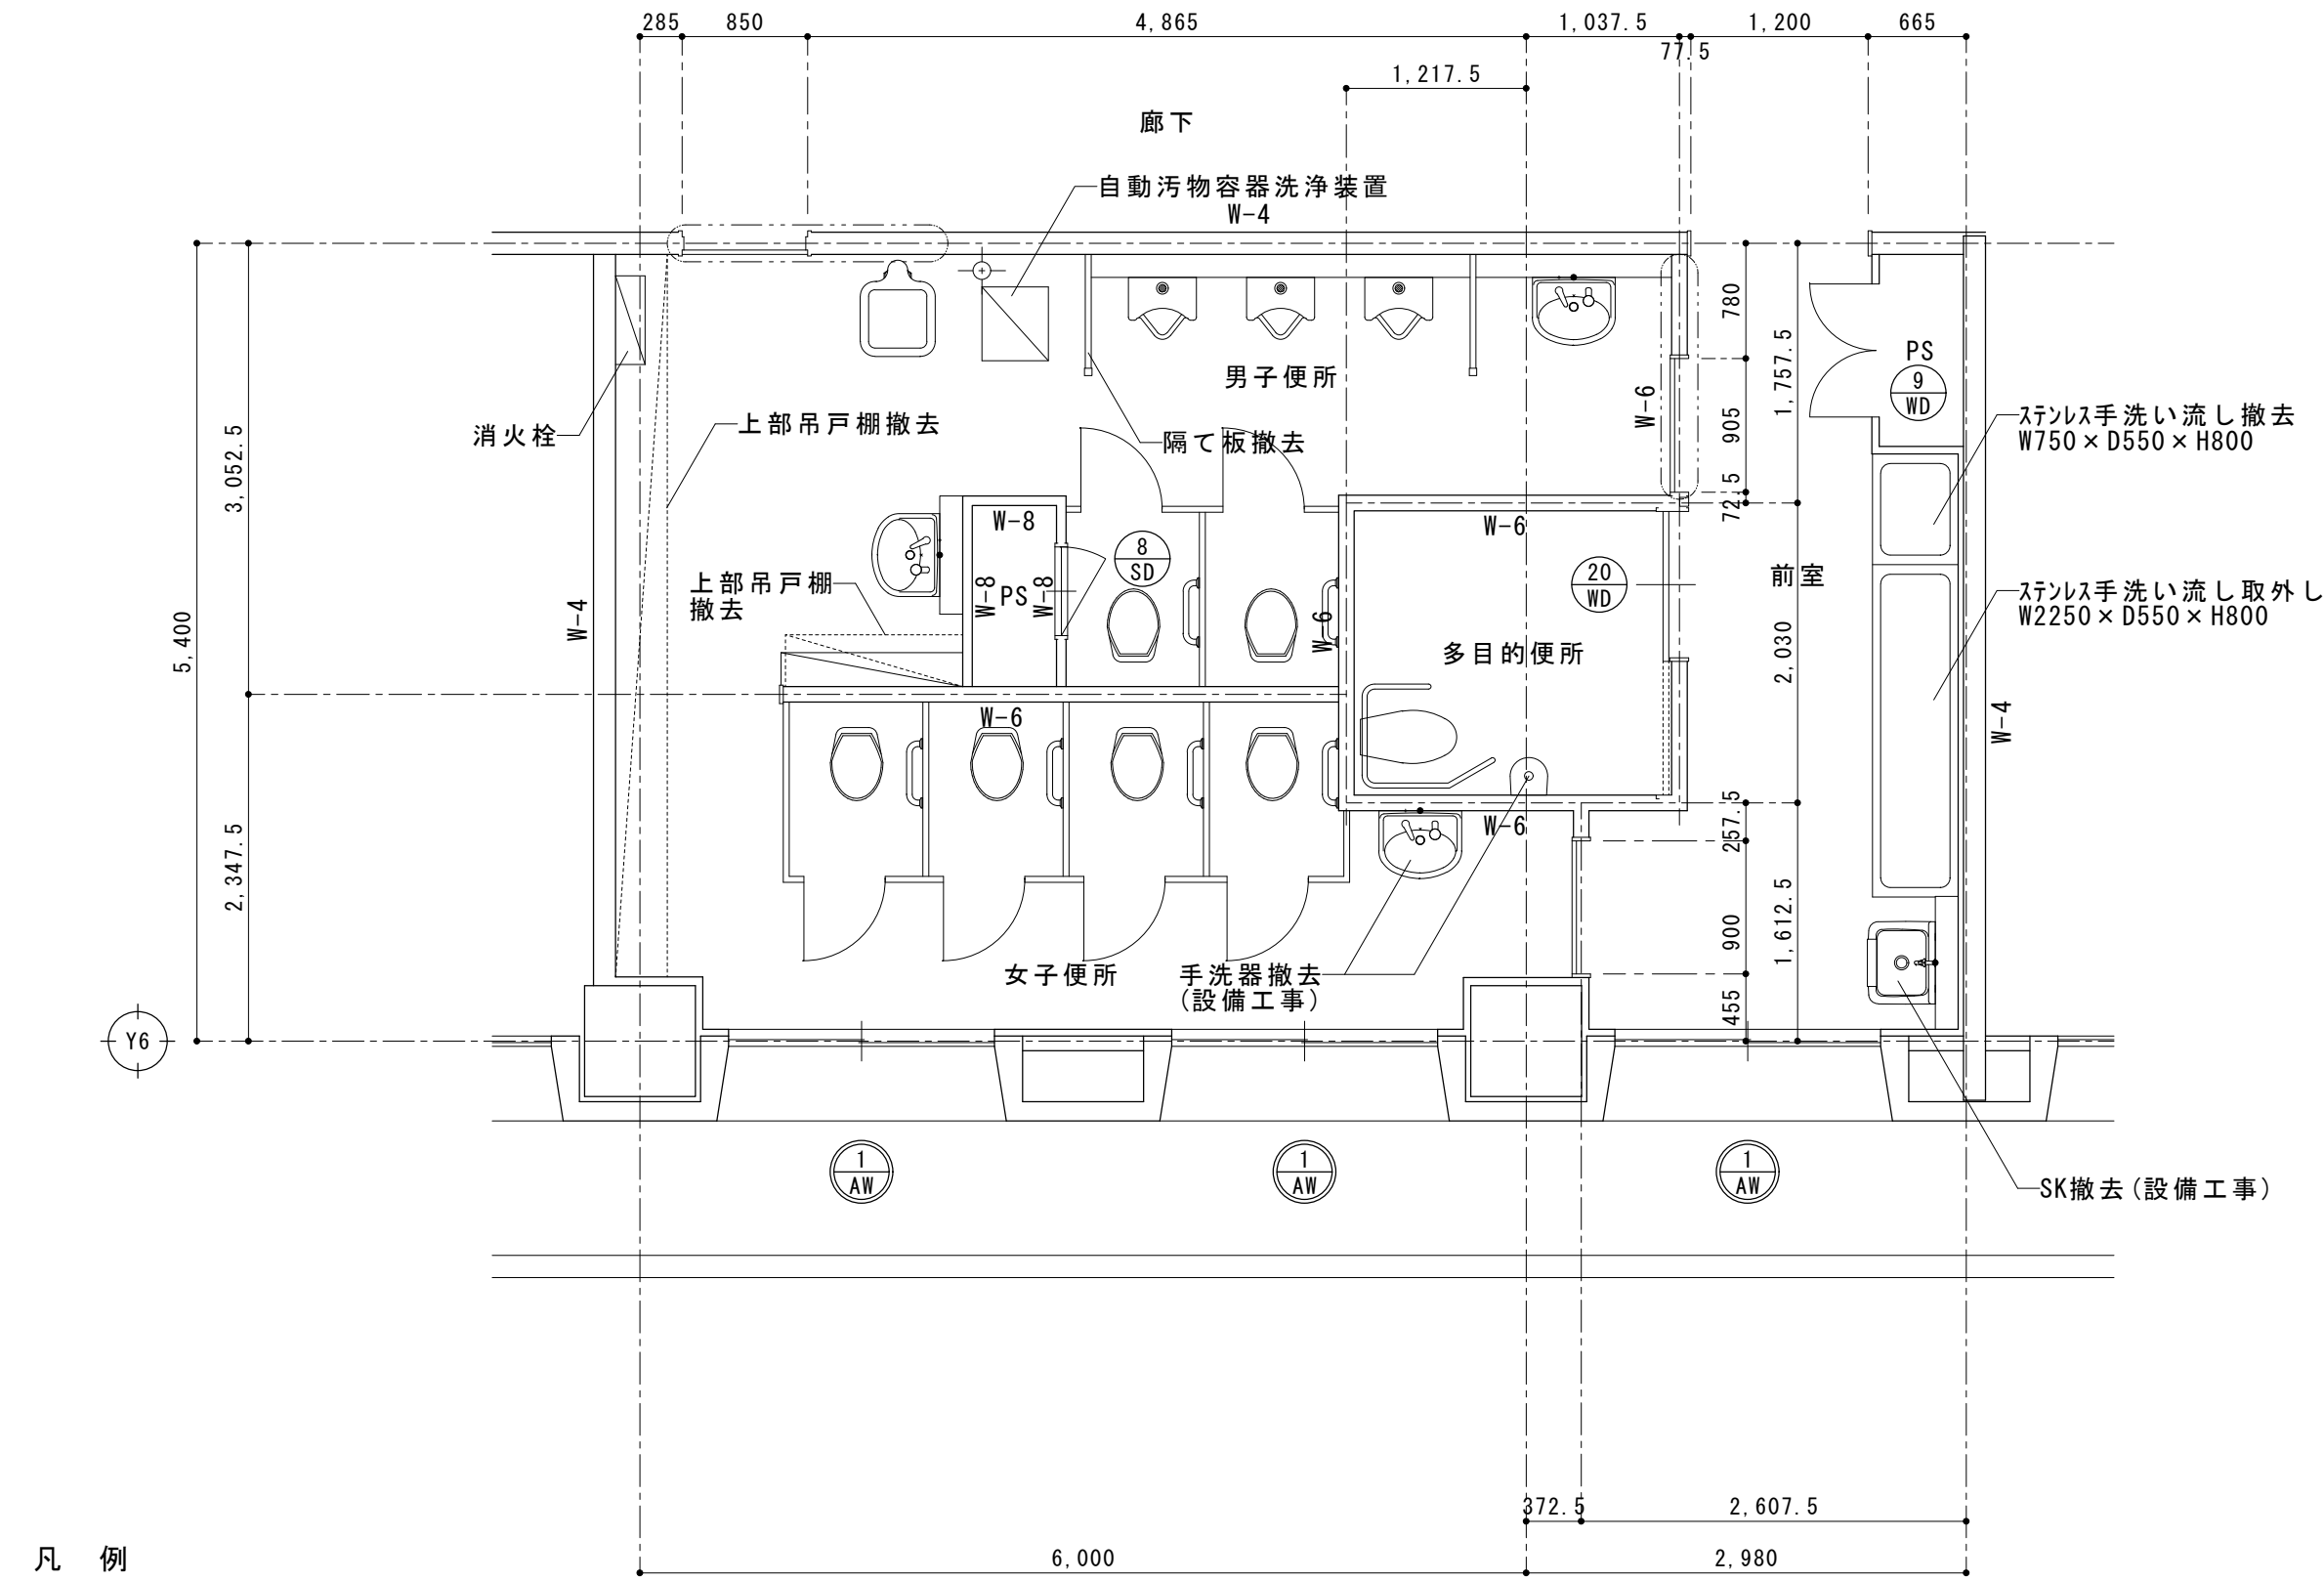

凡 例

間仕切壁撤去範囲を示す。


W-番号 間仕切壁リスト

既存建具改修部分を示す

既存建具を示す

展開方向

本館平面詳細図 (改修前) S=1:50

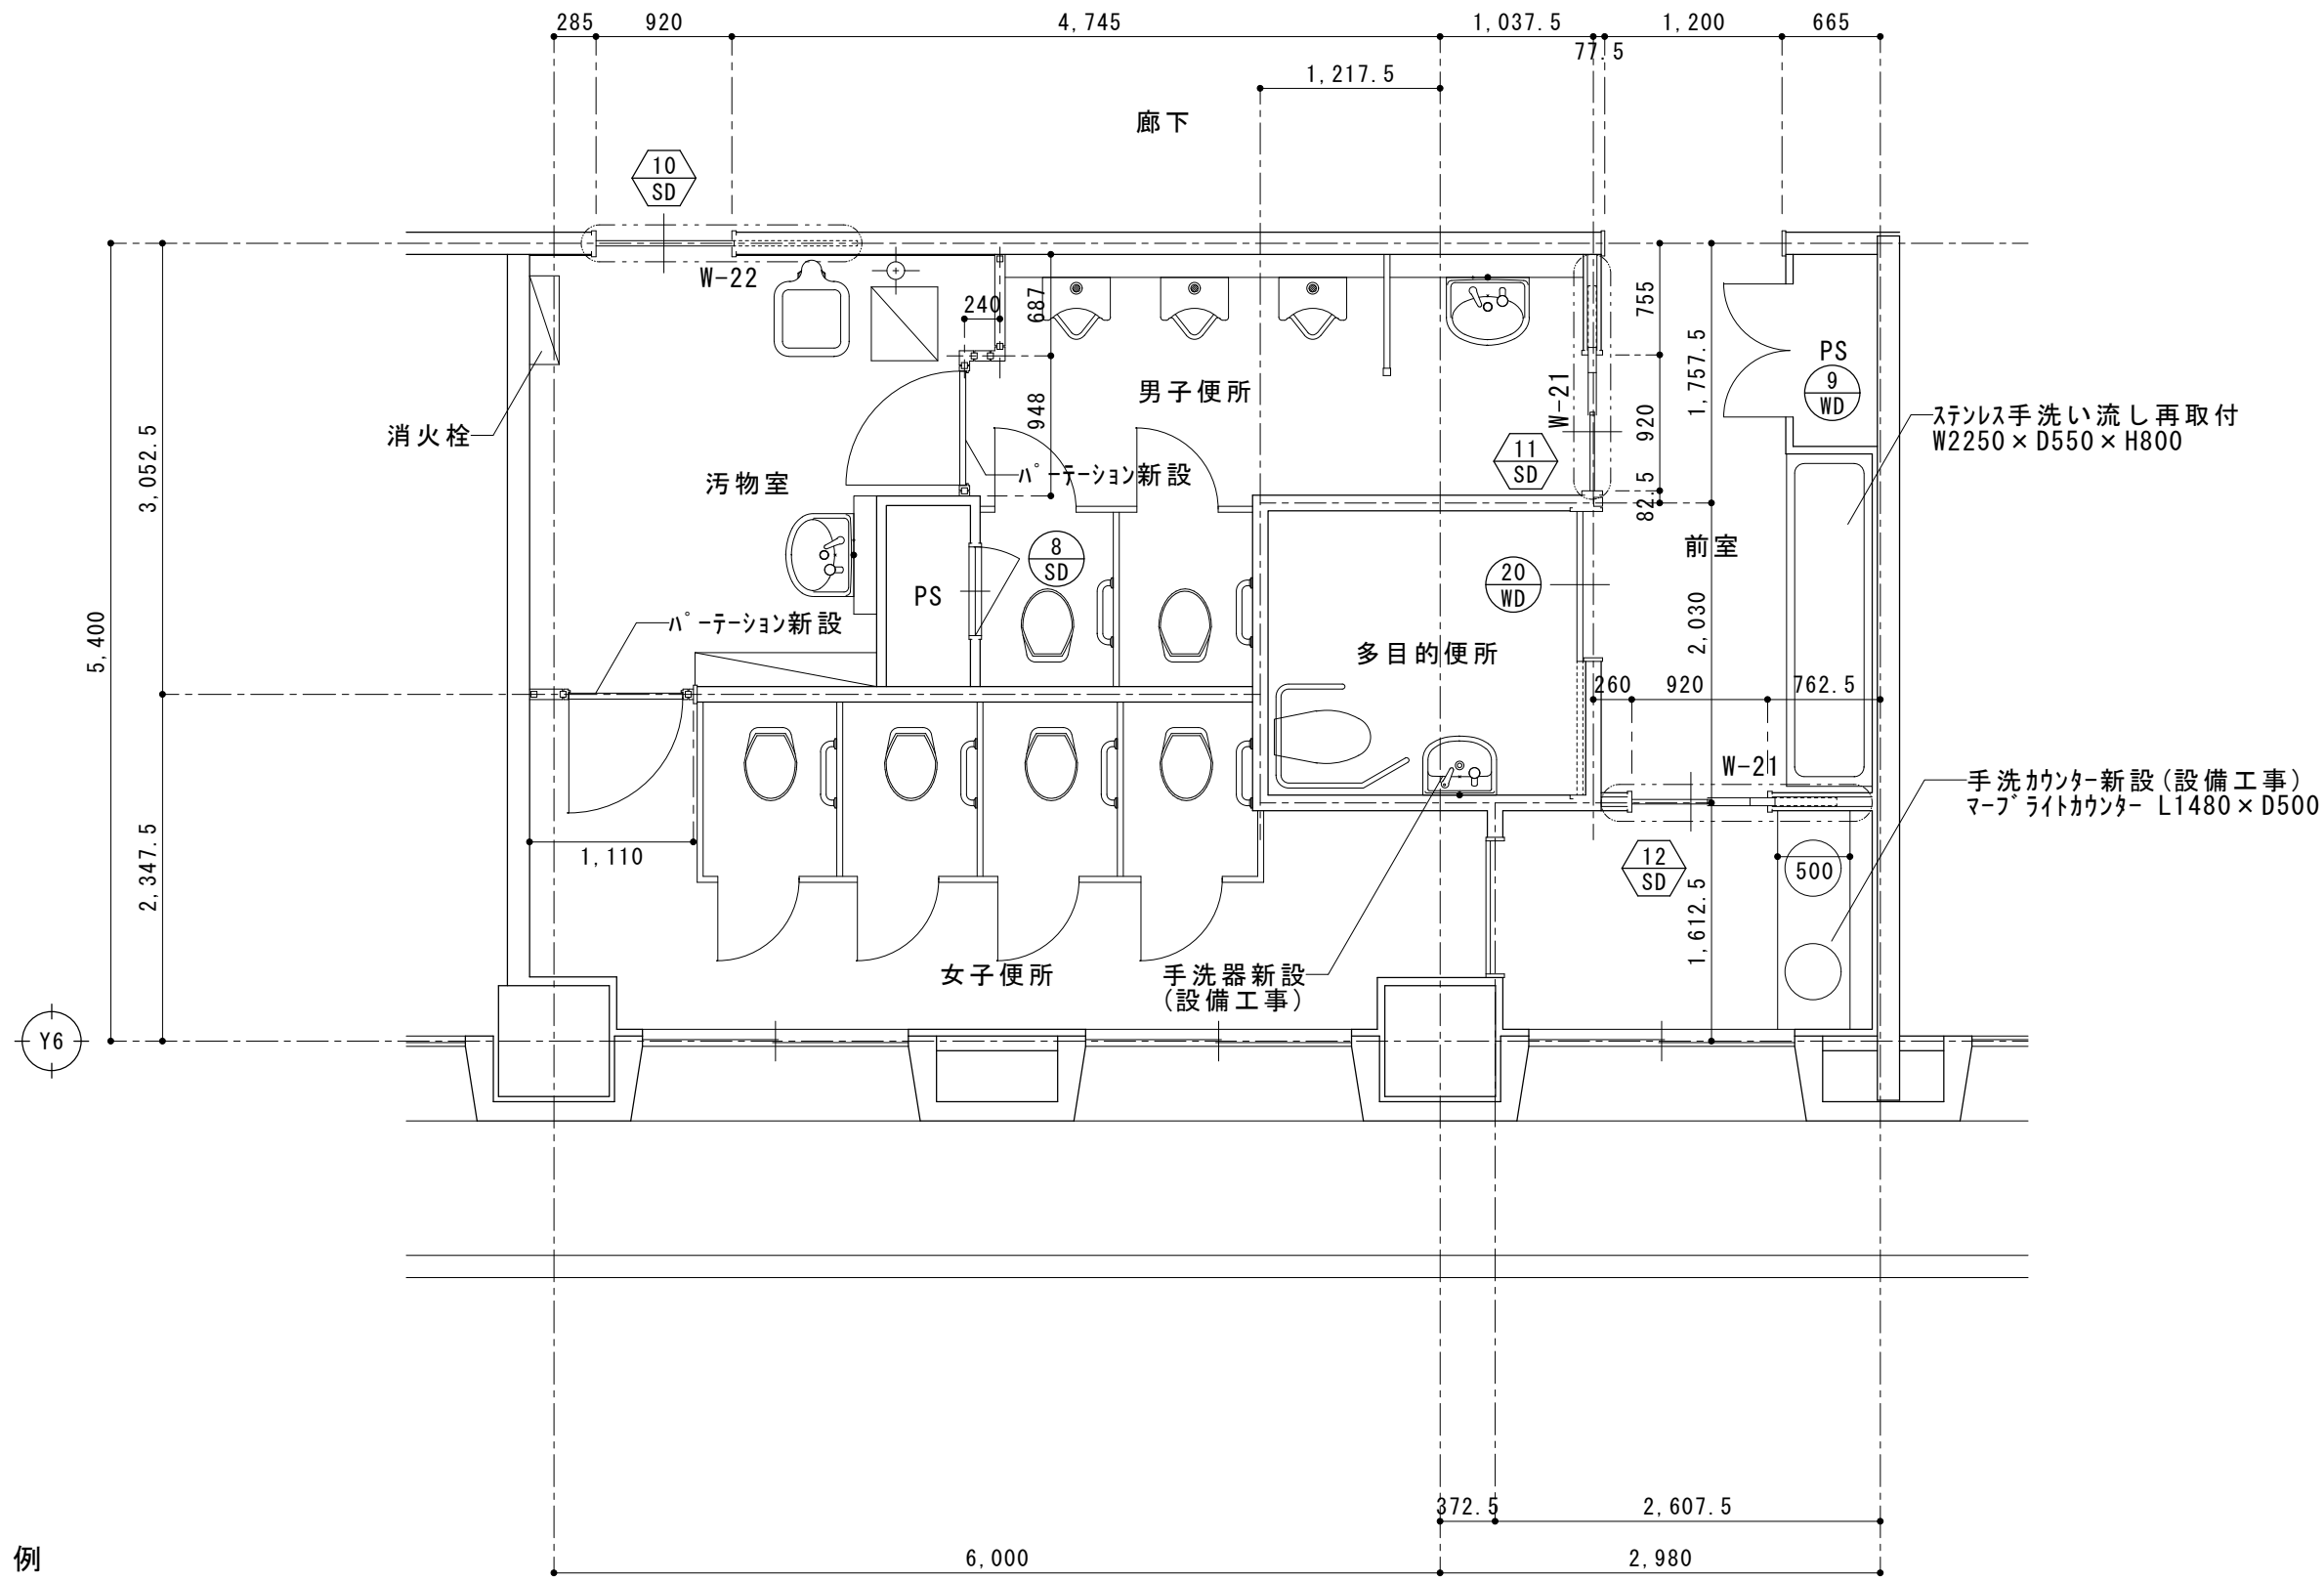

凡 例

間仕切壁新設範囲を示す。

W-番号 間仕切壁リスト

新設建具を示す

既存建具改修後を示す

展開方向

本館平面詳細図 (改修後) S=1:50