



手術室1
(顕微鏡)
(眼科)
-10|±0
CH=3000
クラス10.000



手術室2
(外来手術室)
-10|±0
CH=3000
クラス10.000




手術室3
(CV)
-10|±0
CH=3000
クラス10.000

X5

X6

Y5




手術室4
(顕微鏡)
(眼科)
-10|±0
CH=3000
クラス10.000

X3

Y4

Y3




手術室5
(乳腺外科)
-10 | ±0
CH=3000
クラス10.000

Y4

X4

X5

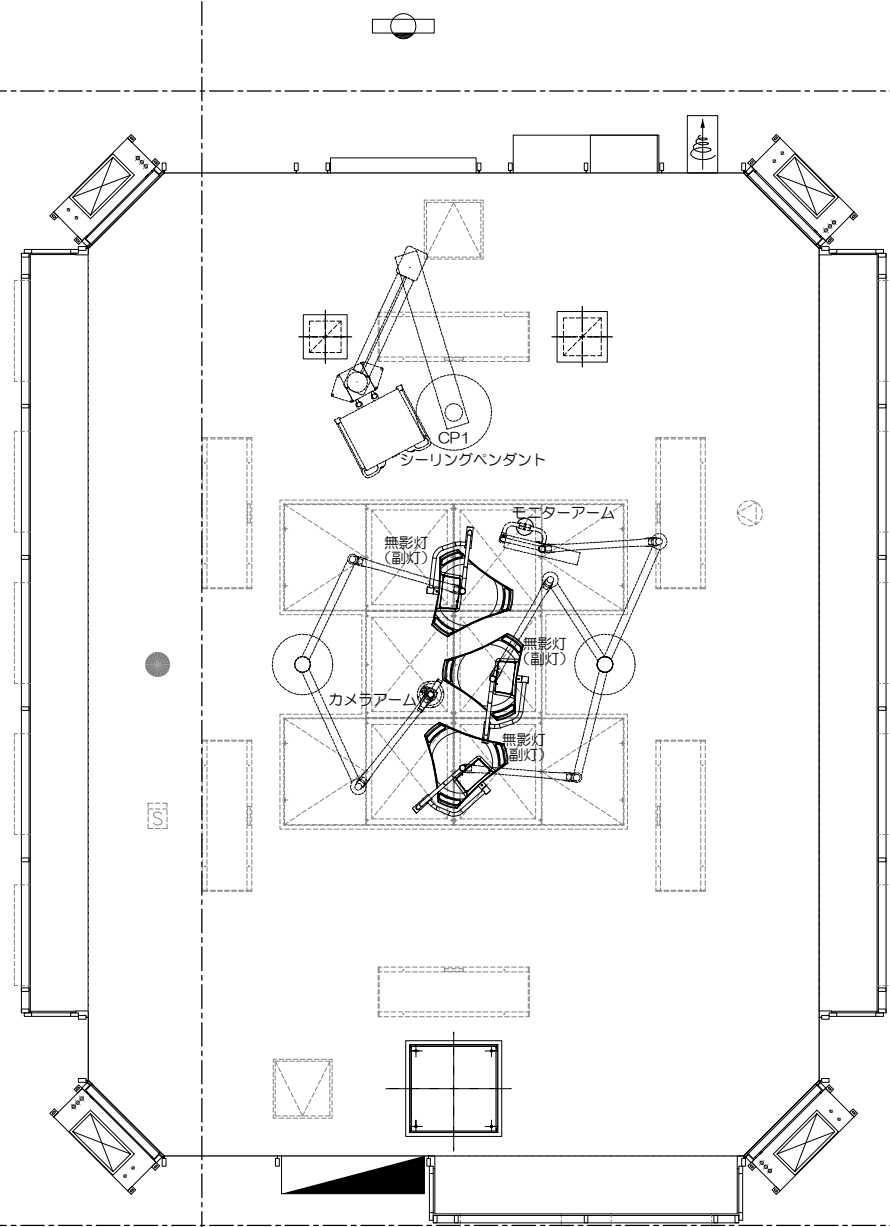


Y3

手術室6
(汎用)
-10 | ±0
CH=3000
クラス10.000

Y4


X5

X6

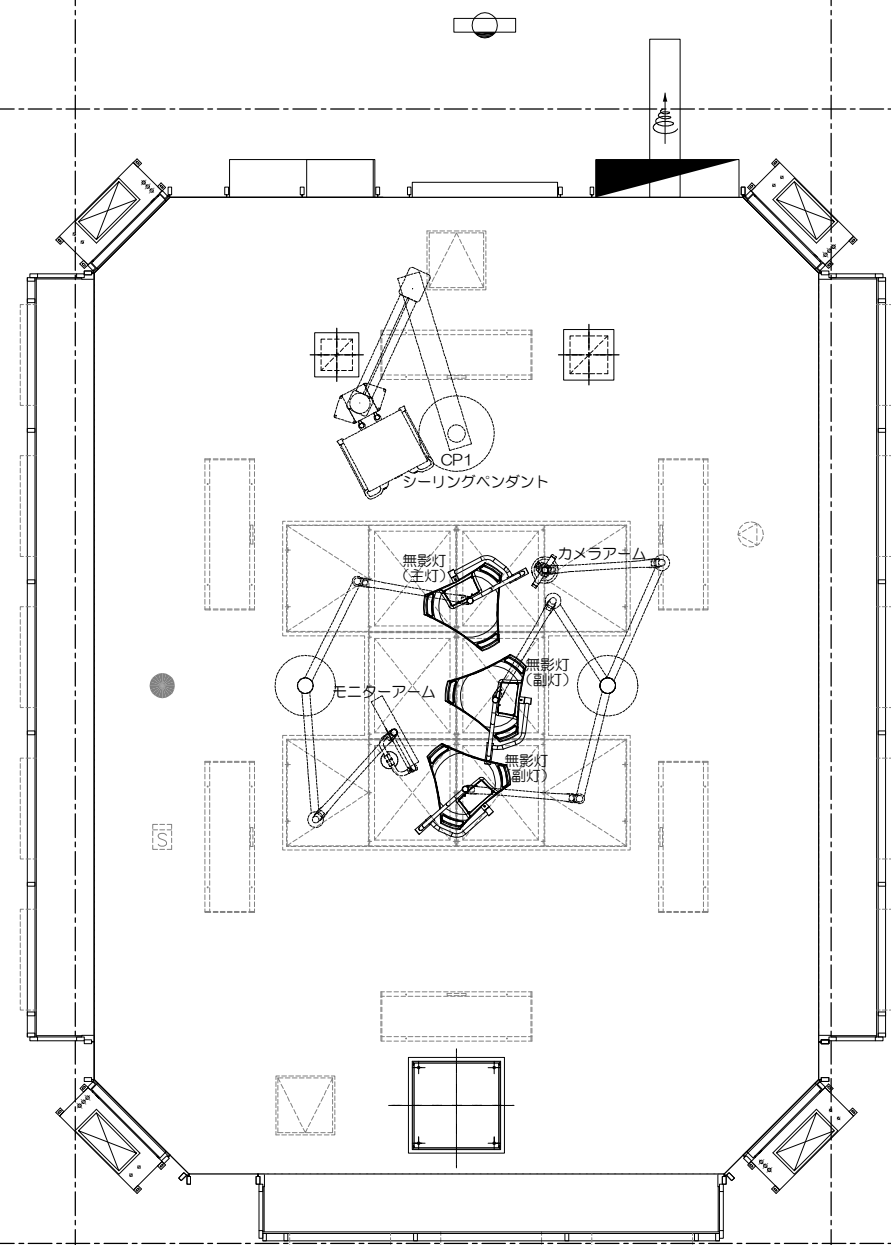


Y3


手術室7
アンギオシングルプレーン
(心臓血管外科)
-200 ±0
CH=3000
《クラス10,000》




手術室8	
ロボット(将来アンギオバイブレーション)	
(心臓血管外科)	
-200	±0
CH=3000	
《クラス10,000》	







手術室9
MRI
(脳神経外科)
-200 ±0
+3000
《クラス10,000》




手術室10
CT・ナビゲーション
(脳神経外科)
-200 ±0
+3000
《クラス10,000》



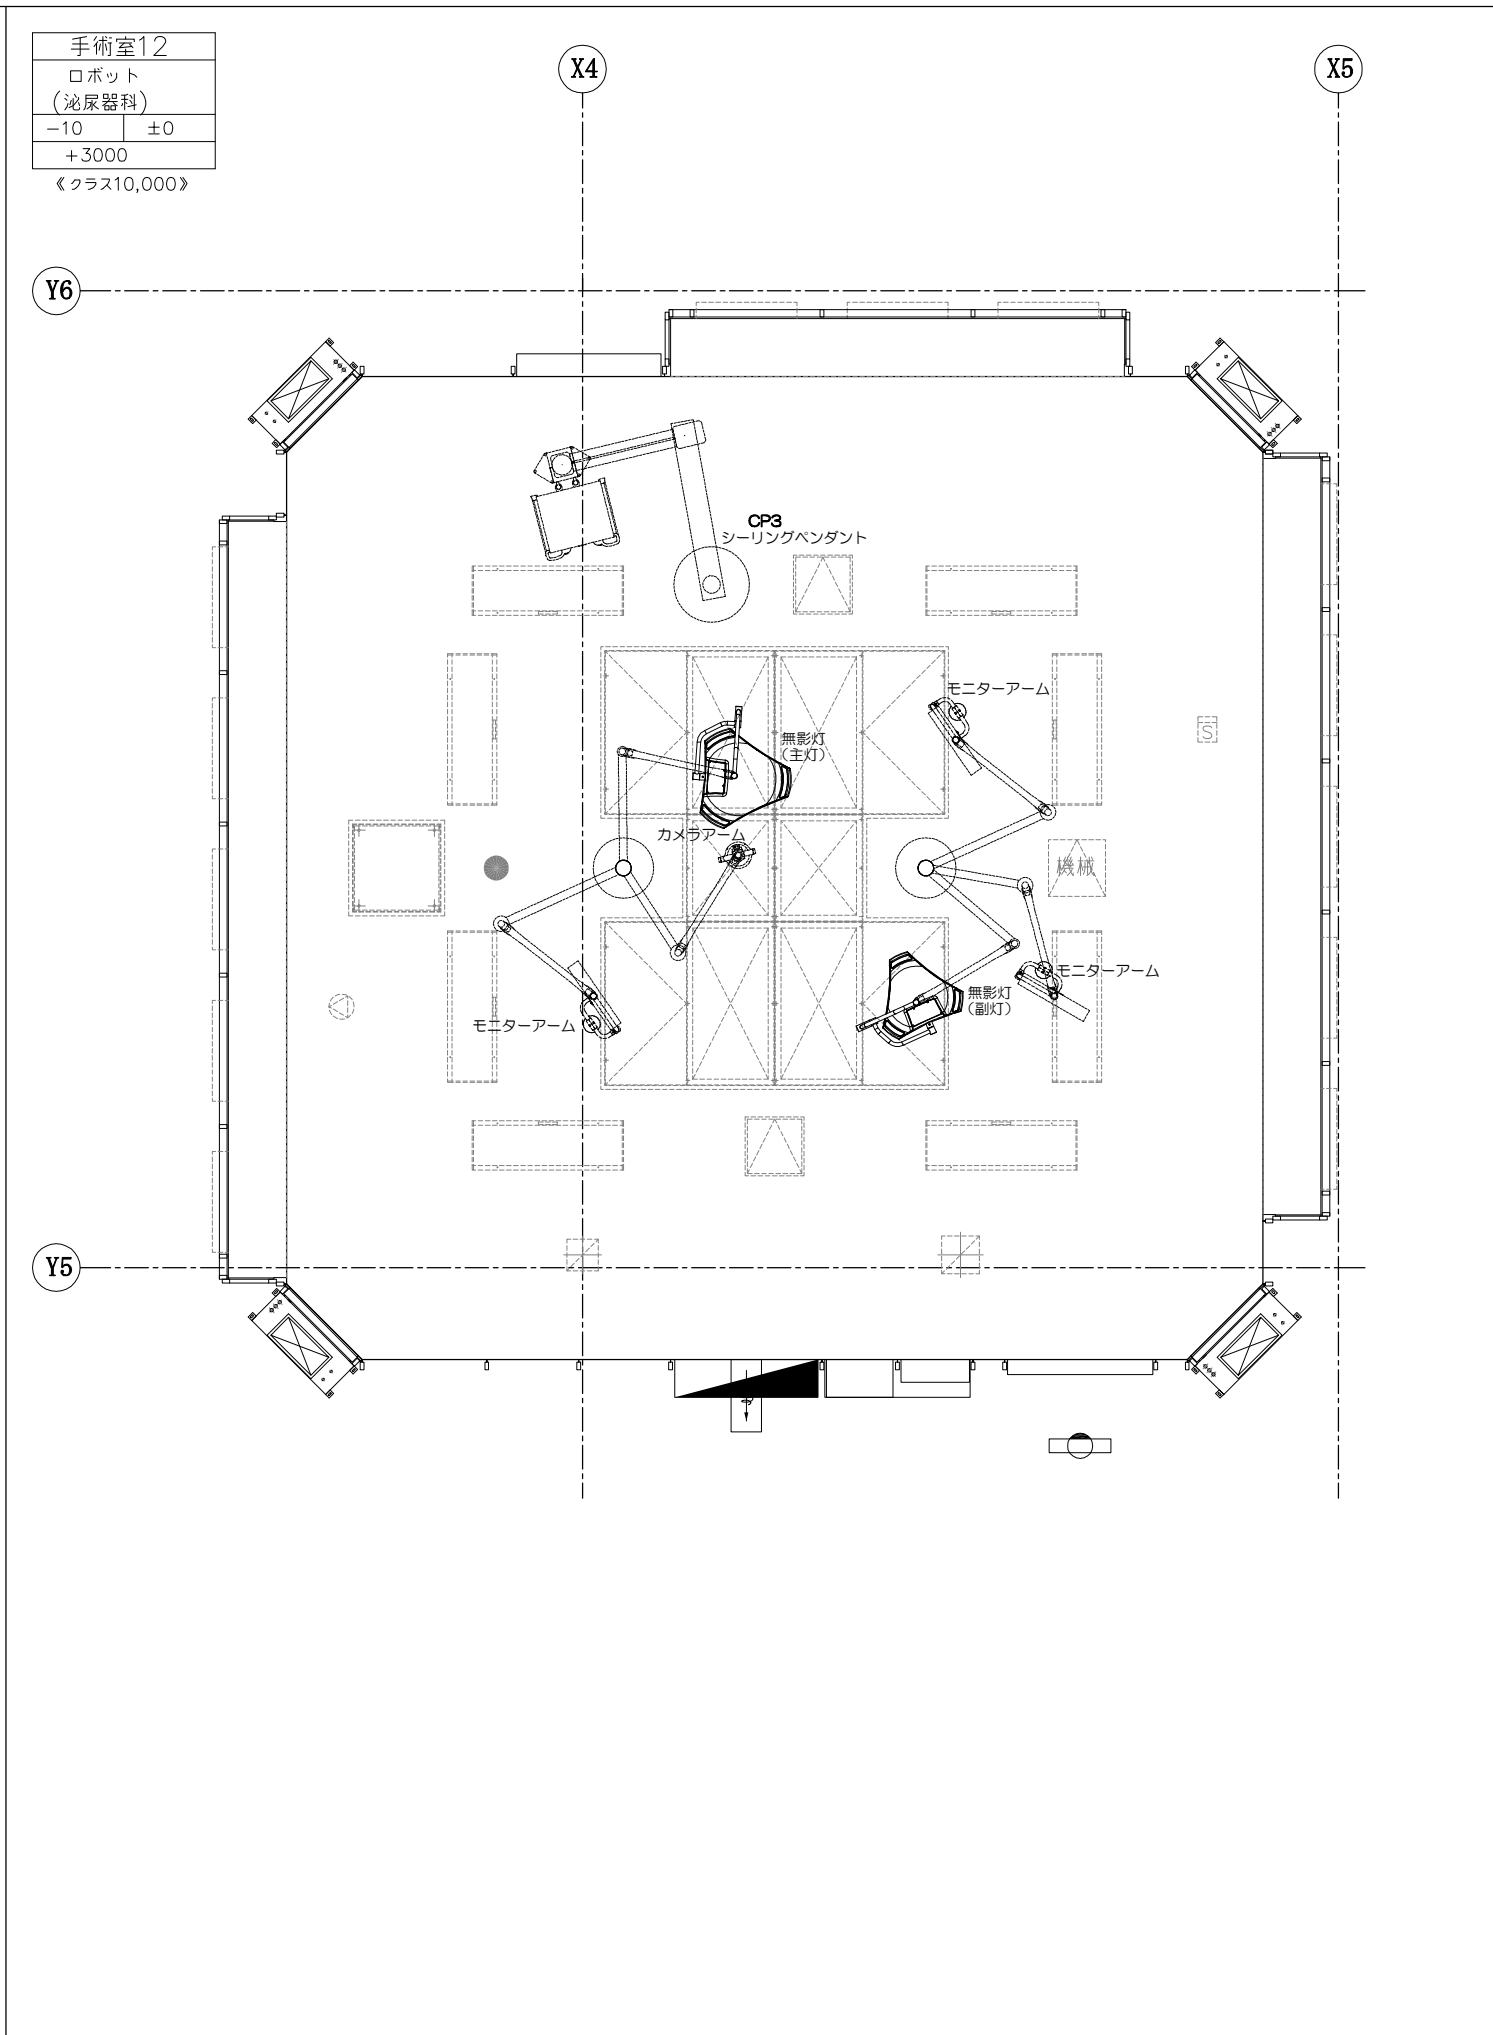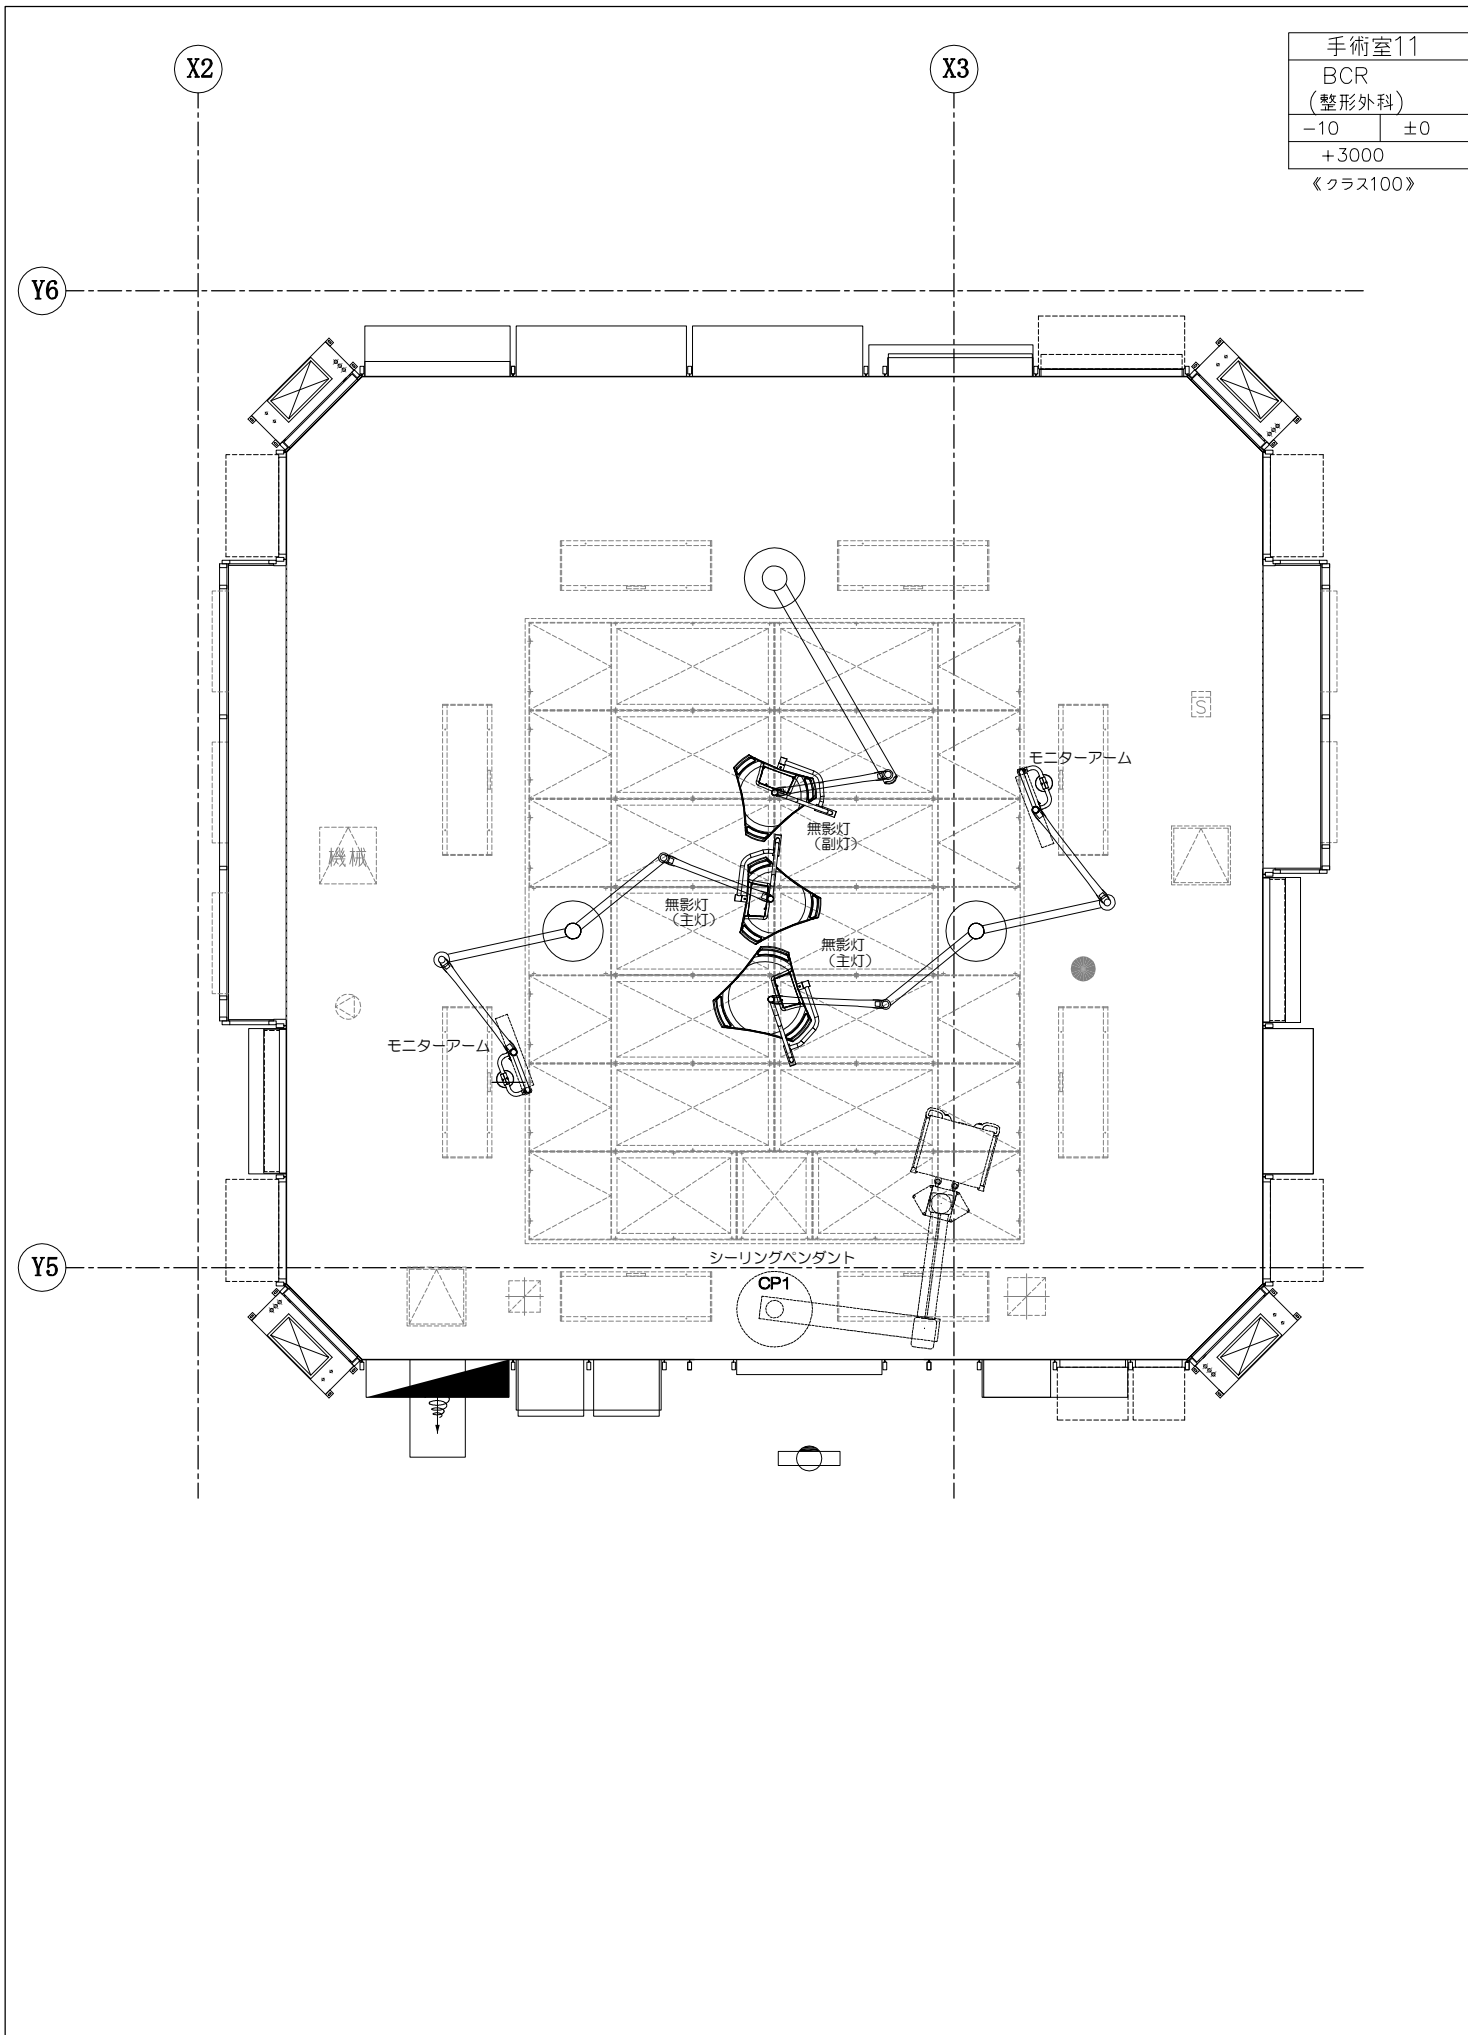


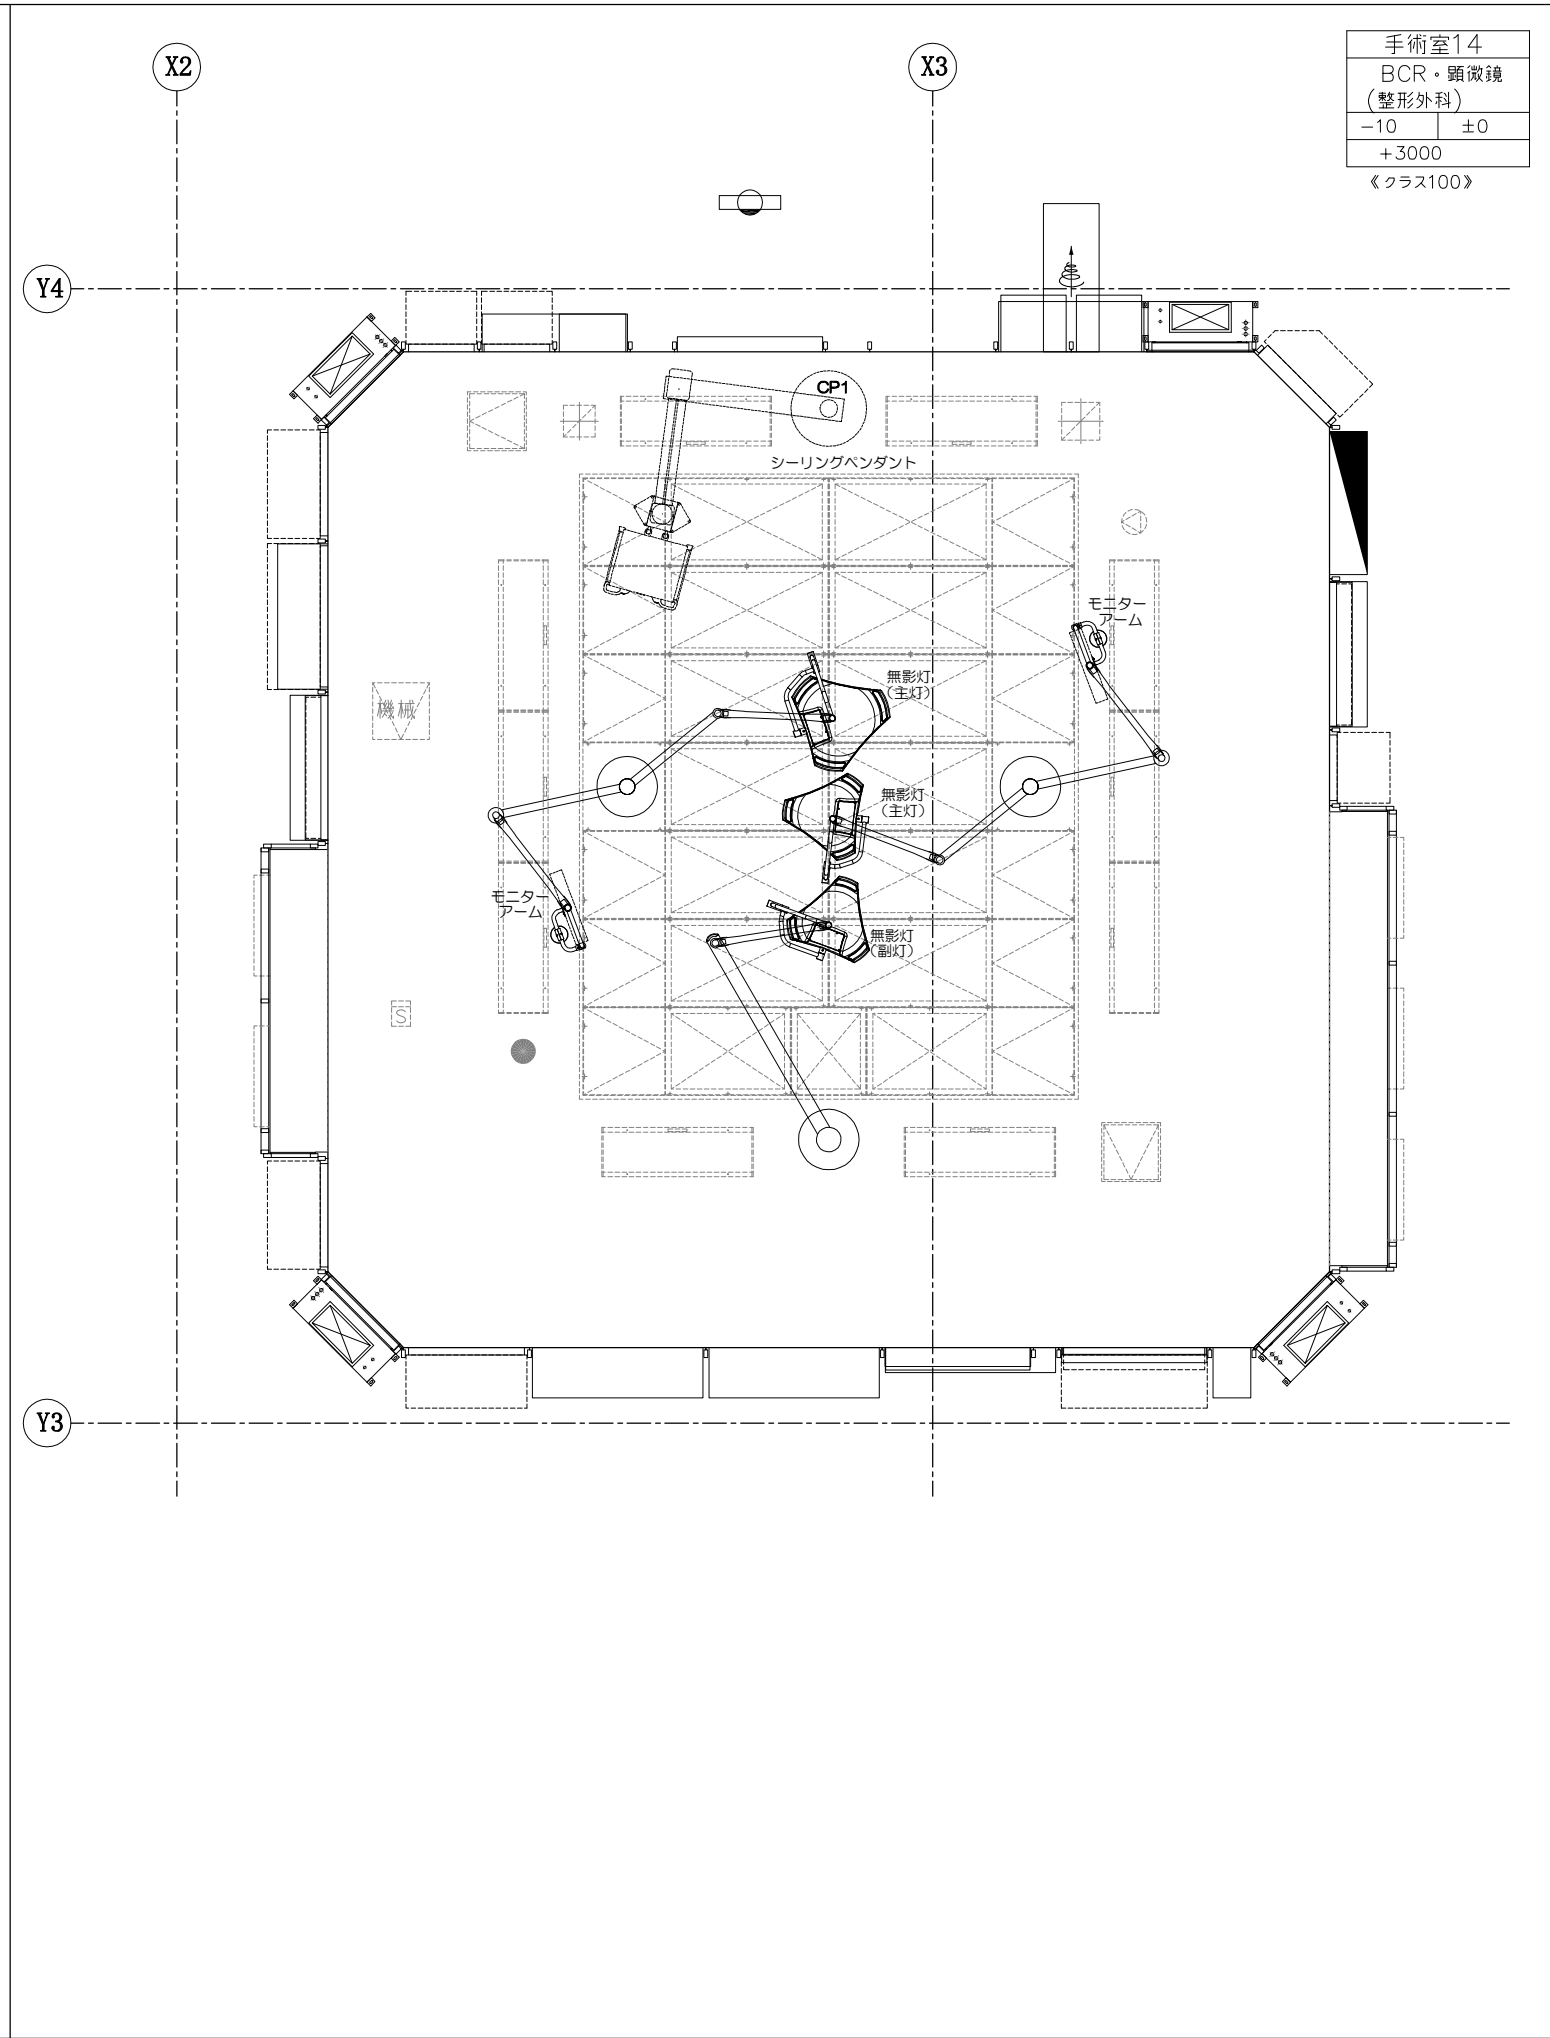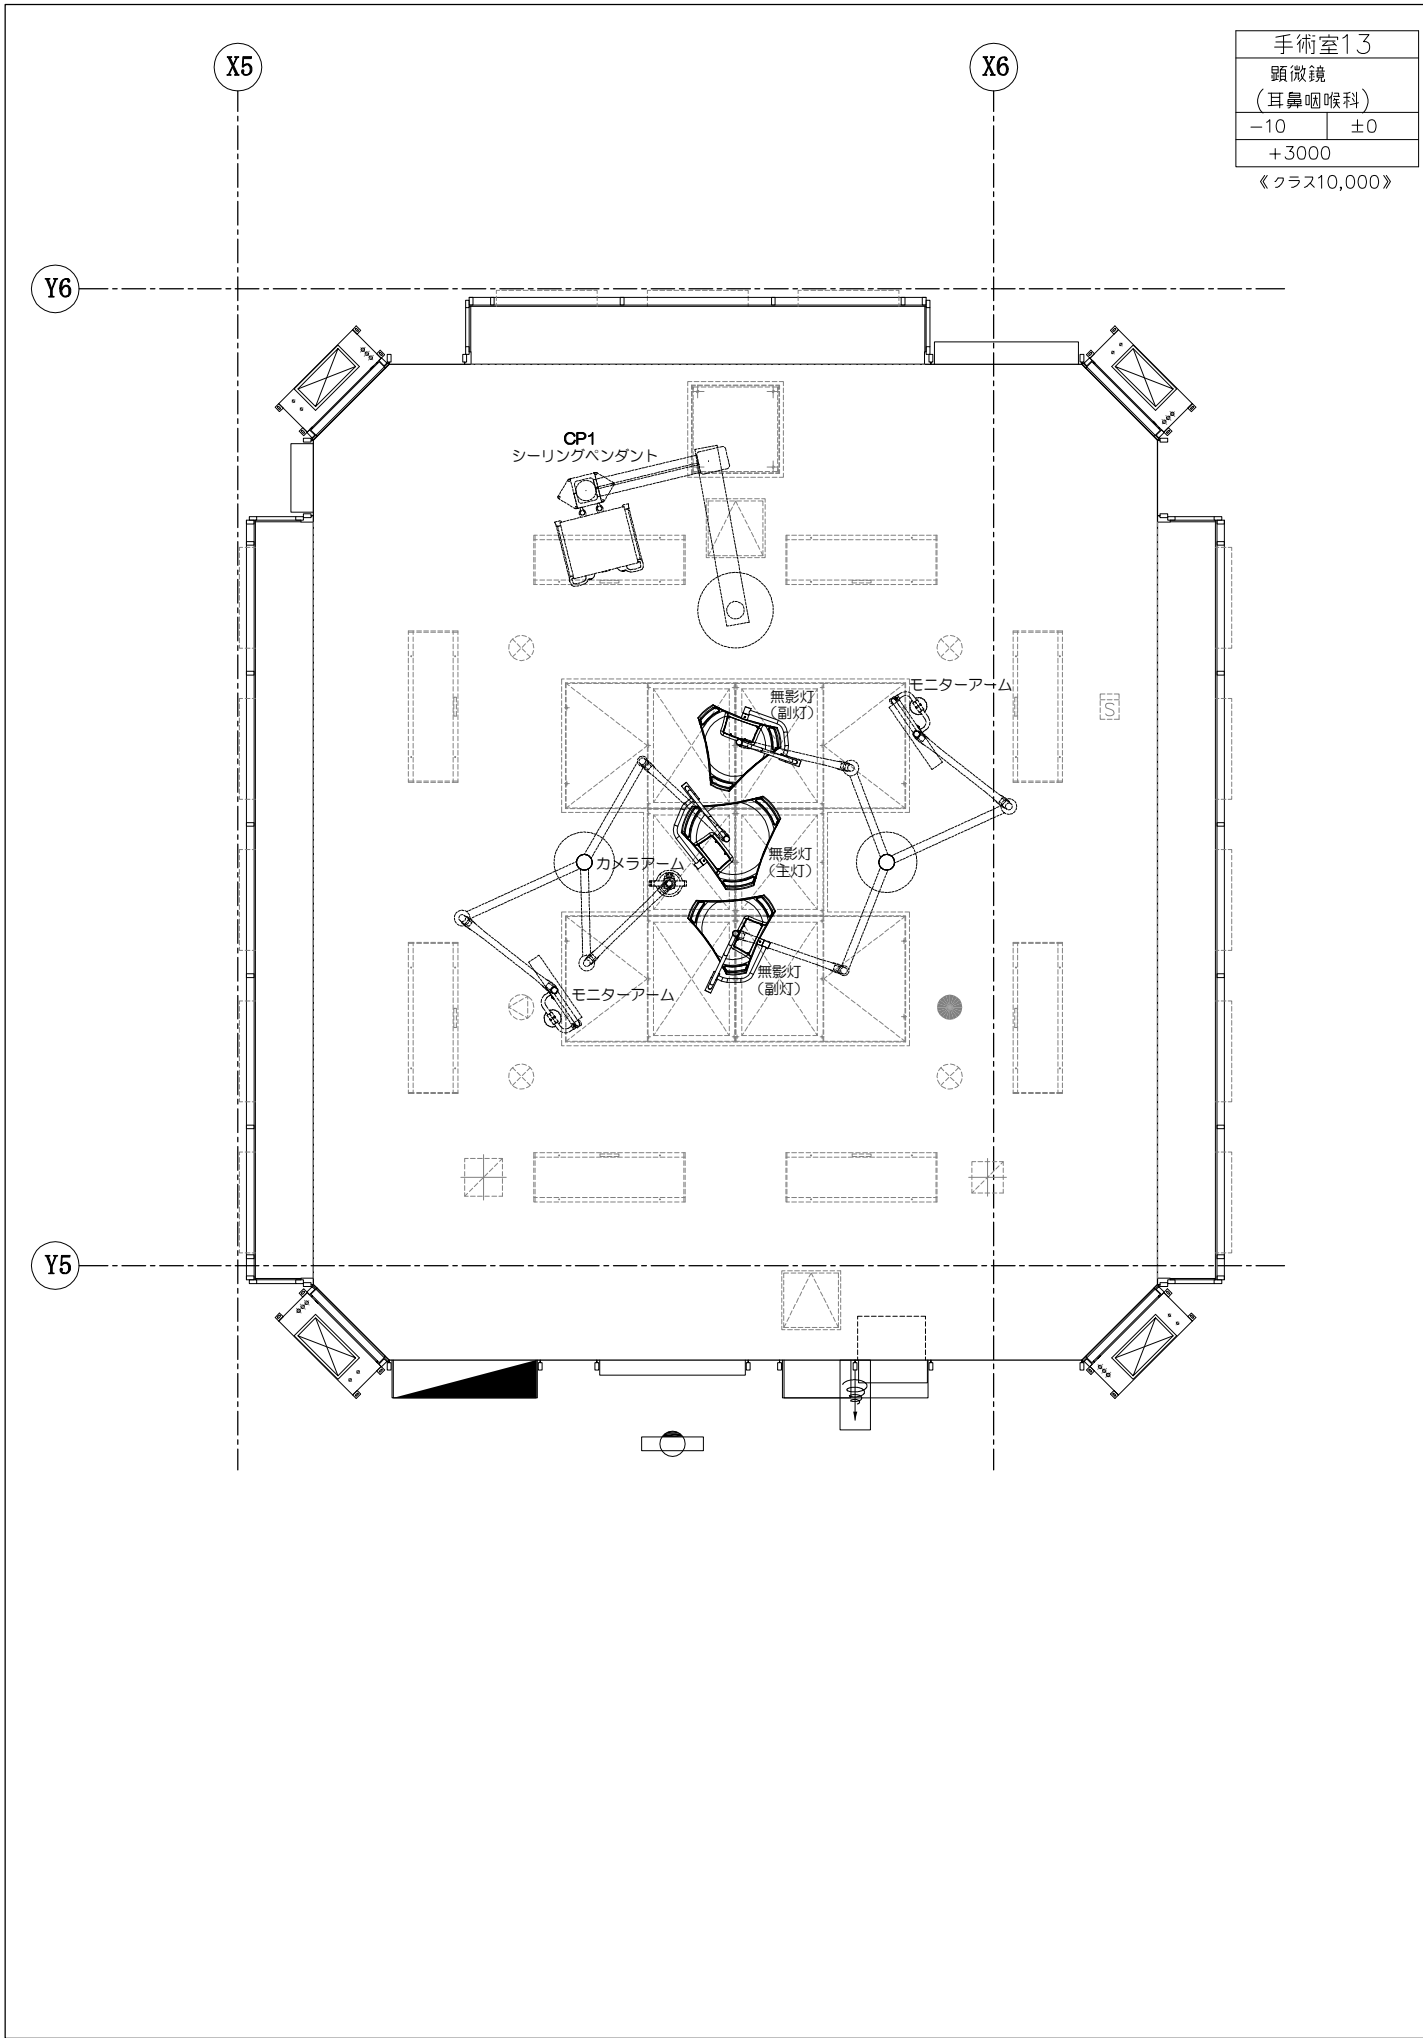


手術室15	
ロボット	
-10	±0
+3000	
《クラス10,000》	




手術室16	
(汎用)	
-10	±0
+3000	
《クラス10,000》	



手術室17
緊急・カイザー
(婦人科)
-10 ±0
+3000
《クラス10,000》



手術室18
鏡視下
()
-10 ±0
+3000
《クラス10,000》



手術室19	
鏡視下	
-10	±0
+3000	


《クラス10,000》

Y2

X4

X5

Y1



手術室20	
鏡視下	
-10	±0
+3000	


《クラス10,000》

Y2


X5

X6

Y1



手術室21
鏡視下
()
-10 ±0
+3000
《クラス10,000》



手術室22
鏡視下
()
-10 ±0
+3000
《クラス10,000》
陰陽圧切替

